

Акционерное общество
«ГМС Ливгидромаш»
(АО «ГМС Ливгидромаш»)
ИНН 5702000265 КПП 570201001
ОГРН 1025700514476 ОКПО 00217975

Адрес: Россия, 303851, Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира, 231
Телефон: + 7 (48677) 7-80-00, 7-80-03, 7-80-09
Факс: + 7 (48677) 7-80-80, 7-80-99, 7-80-98
E-mail: lgm@hms-livgidromash.ru
www.hms-livgidromash.ru www.grouphms.ru



EAC

НАСОСЫ ДВУХВИНТОВЫЕ ТИПА А8 2ВВ И АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ НА ИХ ОСНОВЕ

Руководство по эксплуатации

Н41.1165.00.000 РЭ



СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
ВВЕДЕНИЕ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	6
1.1 Назначение изделия.	6
1.2 Технические характеристики	9
1.3 Состав изделия.....	11
1.4 Система контроля и управления.....	11
1.5 Устройство и работа.....	12
1.6 Маркировка и пломбирование.....	14
1.7 Упаковка	17
2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	19
2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к работе.	19
2.2 Подготовка к монтажу	22
2.3 Монтаж системы трубопроводов.....	22
2.4 Монтаж изделия.....	24
2.5 Подготовка к пуску.....	25
2.6 Пуск (опробование), подготовка к работе.	26
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	27
3.1 Пуск.....	27
3.2 Порядок контроля работоспособности	27
3.3 Меры безопасности при работе изделия	27
3.4 Остановка.....	28
3.5 Особые условия эксплуатации.....	29
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	30
4.1 Обслуживание изделия.....	30
4.2 Капитальный ремонт	31
4.3 Разборка – сборка	31
4.4 Уплотнение торцовое.....	39
5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.	40

6	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	АО «ГМС Ливгидромаш»
7	КОНСЕРВАЦИЯ.....	43
8	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	43
9	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	44
10	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ.....	45
	Рисунок 1 – Устройство насоса	46
	Рисунок 2 – Демонтаж подшипников насоса с приводной стороны	50
	Рисунок 3 – Фиксация ротора ведомого от осевого перемещения	50
	Рисунок 4 – Демонтаж подшипников насоса с неприводной стороны	51
	Рисунок 5 – Схема мест смазки.....	51
	Рисунок 6 – Фирменная табличка.....	52
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Характеристики насоса.....	53
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Габаритный чертеж	55
	ПРИЛОЖЕНИЕ В Перечень запасных частей и инструмента, комплектно поставляемых с насосом	57
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г Перечень деталей ремонтного комплекта.....	59
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д Учёт работ по обслуживанию и ремонту изделия, проводимых в процессе эксплуатации.....	61
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е Дополнительное оборудование поставленное комплектно с изделием.....	62
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	63

Руководство по эксплуатации (РЭ) совмещено с паспортом (ПС) и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией насоса (агрегата), и отдельных его составных частей, а также с техническими характеристиками и правилами эксплуатации. Насосы (агрегаты) соответствуют требованиям технических условий ТУ 3632-094-05747979-2002.

При ознакомлении с насосом следует дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на комплектующее оборудование.

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции в конструкцию отдельных деталей, насоса в целом, могут быть внесены незначительные изменения, не влияющие на безопасность, не отраженные в настоящем РЭ.

Обязательные требования к насосу, направленные на обеспечение его взрывобезопасности, безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды изложены в разделах 2 и 3.

Потребитель в период гарантийной эксплуатации продукции ведет учет наработки (моточасов) насоса, один раз в полгода со дня начала эксплуатации предоставляет в адрес Изготовителя информацию о наработке насоса с указанием параметров его работы, месте установки, перекачиваемой жидкости, посредством факсимильной связи (48677) 7-92-11 или на эл. адрес: korolev@hms-livgidromash.ru.

К монтажу и эксплуатации изделия должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие настоящее РЭ и эксплуатационную документацию на комплектующее оборудование.

В тексте настоящего РЭ информация или требования, несоблюдение которых может создать опасность для персонала или повлечет нарушение безопасной работы насоса, обозначаются следующими символами:

- опасность для персонала



- электроопасность



- взрывобезопасность



- информация по обеспечению безопасной (безаварийной) работы насоса и/или защиты насоса.

ВНИМАНИЕ!

Насос типа А8 2ВВ и агрегат(ы) на его основе относятся к оборудованию насосы двухвинтовые (КОД Общероссийского классификатора основных фондов 142916122 по ОК 013-94, 330.28.12.13.130 по ОК 013-2014) и являются объектами высокой энергетической эффективности согласно постановления Правительства РФ от 17.06.2015 №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 К 034-2014 (КПЕС 2008) – 2: 28.13.000.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия.

1.1.1 Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на насос двухвинтовой типа А8 2ВВ и агрегат электронасосный на его основе, предназначенный для перекачивания жидкостей в широком диапазоне вязкостей химически неактивных по отношению к примененным материалам, в том числе, водогазонефтяных смесей с содержанием газа до 90% по объему, сероводорода в газе до 2%.

1.1.2 При разработке насосов (агрегатов) были учтены требования безопасности приведенные в ГОСТ 31839-2012, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-2011, ГОСТ 31441.8-2011, нормативно правовом акте ПБ 09-563-03, а также технических регламентах таможенного союза ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 012/2011.

1.1.3 Насос (агрегат) относится к изделиям общего назначения (ИОН), вида I, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, обслуживаемым, ремонтируемым необезличенным способом согласно требованиям ГОСТ 27.003-90.

1.1.4 По умолчанию насос (агрегат) изготавливается для эксплуатации в макроклиматическом районе с умеренным климатом - исполнение «У», категория размещения при эксплуатации под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе - категория «2». По заказу потребителя насосы (агрегаты) могут поставляться в исполнениях, предназначенных для эксплуатации в других макроклиматических районах и при других категориях размещения по ГОСТ 15150-69.



1.1.5 Насосы в целом и его составные части в процессе транспортировки, хранения и эксплуатации не выделяют горючие газы и пыль, способные вызвать создание взрывоопасной среды.

1.1.6 Насос самостоятельно не может быть источником воспламенения и взрыва взрывоопасных сред, относится к уровню взрывозащиты – "взрывобезопасный" и допускает эксплуатацию во взрывоопасных зонах "1", "2", "21", "22" по ГОСТ 30852.9.

Насос имеет следующие виды взрывозащиты:

"с" – конструкционная безопасность ГОСТ 31441.5-2011;

"к" – защита жидкостным погружением ГОСТ 31441.8-2011;



1.1.7 Маркировка взрывозащиты насоса приведена в таблице 1.

1.1.8 Маркировка взрывозащиты агрегата приведена в таблице 2:

1.1.9 Разрешительная документация

Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 - №ТС RU C-RU.АЯ45.В.00924.

Срок действия с 09.12.2018 г. по 08.12.2023 г.

Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 - №ТС RU C-RU.АЯ45.В.00590.

Срок действия с 30.06.2016 г. по 29.06.2021 г.

1.1.10 Пример структурного обозначения изделия

Структурное обозначение насоса соответствует:

Насос А8 2ВВ 200/40-К-ТВ4-Р2-Гэ-Е У2 ТУ 3632-094-05747979-2002

где: Насос – тип оборудования;

А8 – конструктивное исполнение насоса;

2ВВ – тип насоса (двухвинтовой, с выносными подшипниками);

200 – номинальная подача насоса, м³/ч;

40 – максимальное давление насоса, в МПа увеличенное в 10 раз;

К – материальное исполнение насоса:

К–хромоникелевая сталь, А–сталь 09Г2С,

(Ст3, сталь 20 – без обозначения);

ТВ – тип уплотнения:

ТВ – одинарное торцовое с вспомогательным;

4 – производитель уплотнения:

1 – АО «ГМС Ливгидромаш», 2 – ООО «Игл Бургманн»,

3 – ЗАО НПО «Графлекс», 4 – «ТРЭМ Инжиниринг»,

5 – ООО НПК «Герметика», 6 – ООО «Джон Крейн Рус»,

7 – ООО «АЕССИЛ Рус», 8 – НПК «МегаТехКом»;

Р2 – тип резиновой смеси примененной в РТИ:

Р1 – 3826, Р2 – 1314, Р3 – СБ-26, Р4 – прочие;

Гэ – исполнение насоса по обогреву:

Гэ – электрообогрев; (без обогрева – без обозначения);

Е – взрывобезопасное исполнение насоса;

У – климатическое исполнение;

2 – категория размещения;

ТУ 3632-094-

05747979-2002 – технические условия на поставку.

Примечание - подача и давление приведены при перекачивании жидкости вязкостью $76 \cdot 10^{-6}$ м²/с (10°ВУ) и номинальной частоте вращения 1450 об/мин.

Структурное обозначение агрегата соответствует:

Агрегат А8 2ВВ 200/40-210/32-К-ТВ4-Р2-Гэ-400-Е У2 ТУ 3632-094-05747979-2002

где: Агрегат – тип оборудования;

А8 – конструктивное исполнение насоса;

2ВВ – тип насоса (двухвинтовой, с выносными подшипниками);

200 – номинальная подача насоса, м³/ч;*

40 – максимальное давление насоса, в МПа увеличенное в 10 раз;*

210 – подача насоса в агрегате, м³/ч;**

32 – максимальное давление насоса в агрегате, в МПа увеличенное в 10 раз;**

К – материальное исполнение насоса:

К–хромоникелевая сталь, А–сталь 09Г2С,
(Ст3, сталь 20 – без обозначения);

ТВ – тип уплотнения:

ТВ - одинарное торцовое с вспомогательным;

4 – производитель уплотнения:

1 – АО «ГМС Ливгидромаш», 2 – ООО «Игл Бургманн»,

3 – ЗАО НПО «Графлекс», 4 – «ТРЭМ Инжиниринг»,

5 – ООО НПК «Герметика», 6 – ООО «Джон Крейн Рус»,

7 – ООО «АЕССИЛ Рус», 8 – НПК «МегаТехКом»;

Р2 – тип резиновой смеси примененной в РТИ:

Р1 – 3826, Р2 – 1314, Р3 – СБ-26, Р4 – прочие;

Гэ – исполнение насоса по обогреву:

Гэ – электрообогрев; (без обогрева – без обозначения);

400 – мощность комплектующего электродвигателя, кВт;

Е – взрывобезопасное исполнение агрегата (общепромышленное исполнение агрегата– без обозначения);

У – климатическое исполнение;

2 – категория размещения;

ТУ 3632-094-

05747979-2002 - технические условия на поставку.

Примечание - подача и давление приведены при перекачивании жидкости вязкостью $76 \cdot 10^{-6}$ м²/с (10°ВУ).

* Подача и давление насоса приведены при номинальной частоте вращения 1450 об/мин.

** Подача и давление насоса в агрегате приведены при номинальной частоте вращения комплектующего электродвигателя.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Показатели назначения насоса типа А8 2ВВ по параметрам в номинальном режиме, вне зависимости от примененных материалов, соответствуют указанным в таблице 1. Показатели указаны при вязкости $76 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ (10°ВУ).

Таблица 1 Показатели назначения насоса

Наименование показателя	А8 2ВВ140/63	А8 2ВВ200/40
Подача, л/с ($\text{м}^3/\text{ч}$), не менее	38,9(140)	55,6(200)
Допустимое дифференциальное давление насоса, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$), не более	6,3 (63)	4,0 (40)
Допустимое давление на входе, МПа/ $(\text{кгс}/\text{см}^2)$, не более	2,5 (25)	
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м, не менее	5	
Внешняя утечка через уплотнение, л/ч, не более	0,15	
КПД, %, не менее	55	60
Частота вращения, об/мин	1450	
Маркировка взрывозащиты насоса	Ex II Gb c k T5 X Ex III Db T100°C X IP66	
Масса, кг, не более	2 700	

1.2.2 Показатели назначения агрегата по параметрам соответствуют указанным в таблице 2.

Таблица 2 Показатели назначения агрегата

Наименование показателя	А8 2ВВ _____
Вязкость перекачиваемой жидкости, $\times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$	76
Подача насоса в агрегате, $\text{м}^3/\text{ч}$, не менее	
Частота вращения, об/мин	
Дифференциальное давление насоса в агрегате, МПа, не более	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	
Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации, °С	$\text{___} \leq T_a \leq \text{___}$
Тип электродвигателя, исполнение по защите и монтажу, параметры, маркировка взрывозащиты (при наличии)	_____ IP____; IM1001; _____ кВт; _____ В; _____ Гц; _____
Температура перекачиваемой жидкости, °С	$\leq \text{___}$
Маркировка взрывозащиты агрегата (при наличии)	Ex _____
Масса, кг, не более	

1.2.3 Показатели назначения по перекачиваемым средам соответствуют указанным в таблице 3.

Таблица 3 Показатели назначения по перекачиваемым средам

Наименование и назначение среды	Показатель среды	Значение показателя среды
Жидкости в широком диапазоне вязкостей, в том числе химически неактивные по отношению к примененным материалам, водогазонефтяные смеси с содержанием газа до 90% по объему, сероводорода в газе до 2%	Вязкость, $\times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ (°ВУ)	1...1500 (1...200)
	Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	800...1200
	Температура, °С	5...100*
	Максимальная концентрация механических частиц, %	1,0
	Максимальный размер частиц, мм	1,0
* По требованию заказчика до 150°С.		

1.2.4 Показатели надежности насоса (агрегата) указаны в разделе 6, при перекачивании минерального масла класса чистоты не ниже 10 по ГОСТ 17216-2001, кинематической вязкостью $76 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ (10°ВУ) при этом:

- критерием предельного состояния насоса (агрегата) является невозможность или нецелесообразность восстановления работоспособности насоса заменой деталей.
- критерием отказа является несоответствие технических характеристик насоса приведенным в п. 1.2.
- решение о проведении капитального ремонта насоса принимается при снижении подачи более чем на 20% от номинального значения за счет износа рабочих органов (винтов и обоймы).
- после наступления одного из назначенных показателей эксплуатация насоса (агрегата) не допускается без проведения работ по продлению срока службы.

1.2.5 Показатели надежности комплектующих изделий – по технической документации на эти изделия.

1.2.6 Характеристики насосов (в том числе виброшумовые) приведены в приложении А.

1.2.7 Габаритные размеры насоса и агрегата приведены в приложении Б.

1.3 Состав изделия

1.3.1 В комплект поставки входят:

- насос (агрегат) в сборе - 1 шт.;
- комплект запасных частей и инструмент в соответствии

с приложением В - 1 к-т;

- настоящее руководство по эксплуатации - 1 экз.;
- обоснование безопасности Н41.1219.00.000 ОБ - 1 экз.;
- комплект документации на комплектующее оборудование - 1 к-т;
- запасные части на комплектующее оборудование - 1 к-т.

В каждом конкретном случае необходимый комплект поставки уточняется потребителем при заказе оборудования и может отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону от приведенного выше.

Производитель оборудования оставляет за собой право включать в комплект поставки дополнительное оборудование, необходимое для нормального функционирования насоса или агрегата. Перечень дополнительного оборудования, поставленного с изделием, приведен в приложении Е.

1.3.2 Электрооборудование должно соответствовать ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 14. Для комплектации насосов (агрегатов) использовать только сертифицированные комплектующие.



1.3.3 Комплектующие, применяемые для комплектации насосов (агрегатов), устанавливаемых на опасных производственных объектах, должны быть сертифицированы на соответствие ТР ТС 012/2011.

1.3.4 Запасные части и эксплуатационная документация на комплектующие изделия поставляются согласно соответствующей НТД на поставку этих изделий.

1.3.5 По заказу потребителя за отдельную плату может поставляться ремонтный комплект к насосу согласно приложению Г.

1.4 Система контроля и управления

1.4.1 По заказу потребителя насос может поставляться с системой контроля и управления, частотным преобразователем, устройством плавного пуска. Система допускает дистанционные (автоматические) включения и отключения насоса, а также контроль и регулирование его основных параметров.

1.4.2 Алгоритм работы приборов, входящих в систему контроля изложен в эксплуатационной документации на конкретные приборы.

1.4.3 Электронасосный агрегат может эксплуатироваться в составе блочной модульной насосной станции (БМНС).

1.5 Устройство и работа

1.5.1 Насос – объемный, горизонтальный. В расточках обоймы насоса размещены два синхронно вращающихся ротора, имеющих специальную винтовую нарезку. Сменная обойма вставлена в сварной корпус насоса. Пробное давление корпуса насоса 3,75 МПа (37,5 кгс/см²).

Вращение с ведущего ротора на ведомый передается через синхронизирующие шестерни. Роторы опираются на подшипники, вынесенные из гидравлической части насоса.

Подшипники и синхронизирующие шестерни смазываются маслом, которым заполнена полость крышки редуктора и задней крышки.

Направление вращения ведущего ротора – левое (против хода часовой стрелки), если смотреть со стороны электродвигателя. Направление вращения указано стрелкой, расположенной на корпусе подшипника насоса.

Рабочая полость насоса по торцам закрывается корпусами подшипников, а валы уплотняются одинарным торцовым уплотнением с безнапорной буферной системой.

Устройство и принцип работы одинарного торцового уплотнения изложен в эксплуатационной документации на торцовое уплотнение.

Буферная система служит для охлаждения и смазки деталей торцового уплотнения и манжеты, а также сбора возможных протечек перекачиваемого продукта через торцовое уплотнение.

Буферная система состоит из бачка и системы трубопроводов, установленных на каждом торцовом уплотнении.

Буферная жидкость, за счет разности температур постоянно циркулирует через полость, ограниченную торцовым уплотнением и манжетой. Возможная утечка перекачиваемого продукта переносится потоком буферной жидкости от торцовых уплотнений и поступает в бачок, где она собирается. Обслуживающий персонал время от времени должен безопасно отводить протечки в дренаж по герметичной линии, подсоединенной к отверстию G3/4".

Бачки снабжены смотровыми окнами, которые служат для контроля уровня масла в системе, а также контроля возможных протечек через торцовое уплотнение. По требованию заказчика возможна комплектация бачков датчиками уровня для подключения к автоматизированной системе контроля.

Материалы основных деталей насоса указаны в таблице 4.

Таблица 4 Материалы основных деталей насоса

Наименование детали	Обозначение материального исполнения насоса		
	-	А	К
Корпус	Ст.3 ГОСТ 380-2005, Сталь 20 ГОСТ 1050-2013	Сталь 09Г2С ГОСТ19281-2014	12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014
Корпуса подшипников	Ст.3 ГОСТ 380-2005	Сталь 09Г2С ГОСТ19281-2014	Ст.3 ГОСТ 380-2005 или Сталь 09Г2С ГОСТ19281-2014
Проставка	Ст. 3 ГОСТ 380-2005	Сталь 09Г2С ГОСТ19281-2014	12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014
Ротор ведущий, Ротор ведомый	Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71	Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71	12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014
Шестерни	Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71		
Обойма	Бр ОЗЦ7С5Н1 ГОСТ 613-79		
Примечание - Допускается замена материалов на равноценные или более высокого качества.			

1.5.2 Насос в сборе испытывается на плотность водой давлением 2,0 МПа (20 кгс/см²) согласно указаниям на чертеже.

1.5.3 Агрегат состоит из двухвинтового насоса и электродвигателя, смонтированных на общей фундаментной раме. Соединение двигателя и насоса осуществляется через соединительную муфту. Муфта закрывается защитным кожухом.

Смещение осей валов электродвигателя и насоса должно быть не более:

- радиальное – 0,1 мм;
- перекос – 0,8 мм на длине 1000 мм.

Конструкция агрегата позволяет произвести регулировку смещения валов насоса и электродвигателя как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

1.5.4 Муфта служит для передачи крутящего момента от вала электродвигателя на вал насоса. Устройство и принцип работы изложен в эксплуатационной документации на муфту.



1.5.5 В непосредственной близости от насоса (агрегата), включенного в автоматические процессы, должна быть смонтирована кнопка аварийной остановки насоса (агрегата), обеспечивающая его безопасное ручное отключение, при нарушении установленных режимов его работы, предусмотренных в настоящем руководстве по эксплуатации, если это не скажется отрицательно на безопасности системы в целом. Кнопка аварийной остановки должна быть оборудована механизмом блокировки повторного запуска. Новая команда запуска может выполняться только после специального сброса блокировки.



1.5.6 Материалы, примененные в насосе, при условиях нормальной эксплуатации, оговоренных в настоящем РЭ, не теряют своих характеристик и не снижают уровень взрывозащиты под влиянием окружающей среды и условий эксплуатации на протяжении всего срока службы.

1.5.7 В конструкции насоса применены материалы и конструктивные решения предотвращающие образование искр, а так же перегрев в результате трения или ударов, возникающие при вращении составных частей, при условиях нормальной эксплуатации, оговоренных в настоящем РЭ.

1.5.8 Насос допускает эксплуатацию в переменном режиме по всем параметрам в диапазонах, не превышающих номинальных значений соответствующих параметров. При этом изменение режима работы может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме в зависимости от технологии эксплуатационного процесса.

1.6 Маркировка и пломбирование.

1.6.1 На насосе, на видном месте прикреплена табличка. Табличка насоса содержит следующие данные:

- страна-изготовитель;
- адрес предприятия-изготовителя;
- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

- единый знак обращения на рынке (ЕАС);
- обозначение насоса;
- обозначение технических условий;
- регистрационный номер органа по сертификации и его наименование;
- номер сертификата;
- знак маркировки взрывозащиты (Ex);
- маркировка взрывозащиты оборудования;
- диапазон температур окружающей среды;
- производительность насоса при перекачивании жидкости вязкостью $76 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$;
- максимальное давление, создаваемое насосом;
- мощность при перекачивании жидкости вязкостью $76 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$;
- частота вращения;
- масса насоса;
- месяц и год изготовления;
- порядковый номер насоса;
- клеймо ОТК предприятия-изготовителя.

Пример оформления фирменной таблички приведен на рисунке 6.

1.6.2 На каждом агрегате, на видном месте прикреплена табличка. Табличка агрегата содержит следующие данные:

- страна-изготовитель;
- адрес предприятия-изготовителя;
- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- единый знак обращения на рынке (ЕАС);
- обозначение агрегата;
- обозначение технических условий;
- регистрационный номер органа по сертификации и его наименование (для агрегатов, изготавливаемых во взрывобезопасном исполнении);
- номер сертификата (для агрегатов, изготавливаемых во взрывобезопасном исполнении);
- знак маркировки взрывозащиты (Ex) (для агрегатов, изготавливаемых во взрывобезопасном исполнении);

- маркировка взрывозащиты оборудования (для агрегатов, изготавливаемых во взрывобезопасном исполнении);
- диапазон температур окружающей среды (для агрегатов, изготавливаемых во взрывобезопасном исполнении);
- производительность насоса при перекачивании жидкости вязкостью $76 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$;
- максимальное давление, создаваемое насосом в агрегате;
- мощность приводного электродвигателя;
- частота вращения;
- масса агрегата;
- месяц и год изготовления;
- порядковый номер агрегата;
- клеймо ОТК предприятия-изготовителя.

Пример оформления фирменной таблички приведен на рисунке 6.

1.6.3 На подводящем патрубке прикреплена табличка – “Всасывание”, на нагнетательном – “Нагнетание”.

1.6.4 Маркировка деталей и сборочных единиц насоса для сборки производится согласно правилам, принятым на предприятии-изготовителе.

1.6.5 Запасные части маркируются обозначением чертежа детали. Детали, не допускающие маркировки, снабжаются бирками.

1.6.6 Покрытие насоса (агрегата) согласно требованиям чертежей и по технологии завода-изготовителя, разработанной в соответствии с ГОСТ 9.032-74.

Материал покрытия грунт-эмаль "Пентал-Амор" ТУ 2312-027-45822449-2000 RAL 5017 (синяя), кожух и муфта окрашиваются эмалью желтой, стрелка, указывающая направление вращения ротора – эмалью красной. Класс покрытия не хуже VI.6_{100°C} У1 ГОСТ 9.032-74. При поставке в страны с тропическим климатом класс покрытия VI.6_{100°C} Т1 ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия должна составлять менее чем 0,2 мм.

По согласованию между потребителем и производителем требования к окраске могут быть изменены, при этом не должны быть нарушены требования по взрывозащите.

1.6.7 После изготовления насос (агрегат), запасные части и инструмент консервируют по ГОСТ 9.014-78. Группа изделия II – 2, вариант защиты ВЗ-2, группа хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Срок сохраняемости – 2 года.

Консервации подлежат все подвергающиеся коррозии в атмосферных условиях обработанные, но не окрашенные поверхности агрегата, запасные части и инструмент.

Детали из коррозионностойких материалов консервации не подлежат. Срок действия консервации насоса – 2 года, а его запасных частей и инструмента – 3 года.

1.6.8 Консервацию внутренних полостей насоса производить путем прокачки на специальном стенде смеси минерального масла с 5-10% присадкой АКОР-1 ГОСТ 15171-78 в течение не менее 10 мин.

1.6.9 Все наружные неокрашенные поверхности, крепеж и инструмент консервировать смазкой ПВК ЗТ 5/5-5 ГОСТ 19537-83.

1.6.10 После консервации патрубки закрываются заглушками и пломбируются консервационными пломбами. Пломбы, выполненные по ГОСТ 18677-73 ставятся на проволоке, продетой крест-накрест через отверстия во фланце.

Консервационные пломбы свидетельствуют о том, что агрегат законсервирован на период гарантийного срока хранения. Места консервационного пломбирования указаны в приложении Б буквой «К».

1.6.11 Гарантийные пломбы ставятся на проволоке, продетой крест-накрест через отверстия в двух соседних шпильках в переднем и заднем корпусах подшипников. Места гарантийного пломбирования указаны в приложении Б буквой «Г».

1.7 Упаковка

1.7.1 Насосы (агрегаты) упаковываются в тару, выполненную по чертежам предприятия-изготовителя. Тара должна исключать возможность механических повреждений и воздействия атмосферных осадков на агрегаты при их транспортировании и хранении в условиях 2 (С) ГОСТ 15150-69.

1.7.2 Комплект запасных частей укладывается в ящик, выполненный согласно конструкторской документации предприятия-изготовителя.

1.7.3 Техническая и эксплуатационная документация, поставляемая комплектно с насосом (агрегатом), обернута в парафинированную бумагу ГОСТ 9569-2006 или во влагонепроницаемый пакет, упакована в ящик с запасными частями или надежно закреплена на насосе (агрегате).

1.7.4 Ремонтный комплект упакован в ящик, выполненный по чертежам предприятия-изготовителя.

1.7.5 При погрузке и выгрузке упакованный насос (агрегат) следует поднимать за места, указанные на упаковке, а распакованный – за специальные строповые устройства.

1.7.6 Маркировка тары в соответствии с ГОСТ 14192-96.



1.7.7 Если в процессе транспортировки, хранения и эксплуатации насос (агрегат) может подвергаться внешним воздействиям, не предусмотренным настоящим РЭ, необходимо предусмотреть дополнительные средства защиты позволяющие исключить эти не предусмотренные воздействия с целью сохранения взрывозащиты.

2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к работе.

Требования безопасности при установке и эксплуатации насоса (агрегата) должны соответствовать ГОСТ 31839-2012, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 30852.0-2002.

2.1.1 Каждый насос (агрегат) при погрузке, разгрузке и транспортировании должен перемещаться согласно ГОСТ 12.3.020-80.


2.1.2 При подъеме и установке насоса (агрегата) строповку производить по схеме, приведенной в приложении Б.

ВНИМАНИЕ!


Запрещается поднимать насос (агрегат) за места, не предусмотренные схемой строповки (за вал насоса, кожух электродвигателя и т.д.).

2.1.3 Место установки насоса (агрегата) должно удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать свободный доступ к насосу (агрегату) при эксплуатации, а также возможность его сборки и разборки;
- масса фундамента должна не менее чем в четыре раза превышать массу агрегата;
- при проектировании фундаментов, перекрытий и помещений для установки насосов (агрегатов) должны быть выбраны строительные решения, обеспечивающие гигиенические нормы вибрации и шума на рабочих местах по ГОСТ 12.1.012-2004 и требования раздела 6 ГОСТ 12.1.003-2014;



- при выборе электрических решений необходимо выполнять требования, приведенные на табличках и в эксплуатационной документации на комплектующее электрооборудование;
- силовой кабель приводного двигателя должен быть проложен таким образом, чтобы он не касался системы трубопроводов насоса;
- электродвигатель, входящий в комплект насоса должен быть заземлен, и отвечать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. Для монтажа и эксплуатации насоса допускаются двигатели с сопротивлением изоляции которых, измеренное при 500 В постоянного тока между проводами силовой цепи и цепи защиты не меньше 1 МОм, если иное не оговорено в эксплуатационной документации на них.



- на силовой питающей линии должны быть установлены защитные выключатели электродвигателя подобранные (настроенные) в зависимости от номинального тока двигателя;

2.1.4 Установка электрооборудования должна соответствовать требованиям ПУЭ («Правил устройства электроустановок»), эксплуатация должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».



2.1.5 При установке и работе насоса (агрегата) во взрывопожароопасных помещениях (производствах) насос (агрегат) должен быть укомплектован взрывозащищенными комплектующими при этом уровень взрывозащиты должен соответствовать классу взрывоопасности зоны установки. Требования безопасности при установке и эксплуатации насоса (агрегата) должны соответствовать п. 5.11 ГОСТ 31839-2012.

Средства и методы обеспечения пожаро-взрывобезопасности комплектующего оборудования должны быть приведены в документации на это оборудование.

При перекачивании взрывоопасной, пожароопасной или вредной жидкости на местах эксплуатации слив жидкости с насоса осуществляется безопасно через герметичные сливные линии, подсоединенные к отверстиям для слива перекачиваемого продукта (см приложение Б).

Возможные утечки перекачиваемой жидкости с торцового уплотнения собираются в буферной системе и отводятся в дренаж по герметичной линии подсоединенной к отверстию для слива (см приложение Б).

2.1.6 Материалы, примененные в конструкции насоса не способствуют образованию статического электричества, для снятия статического электричества образуемого при работе, насос должен быть заземлен. Место заземления насоса (агрегата) приведено в приложении Б.

2.1.7 Насос должен комплектоваться электродвигателем с классом защиты от поражения электрическим током 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75

2.1.8 Степень защиты насоса от механических факторов IP 66 по ГОСТ 14254-2015.

2.1.9 Степень защиты насоса (агрегата) от прикосновения к движущимся частям IP 24 по ГОСТ 14254-2015.




2.1.10 Насос (агрегат) в целом и его составные части при условиях нормальной эксплуатации (оговоренных в ТУ и РЭ) не могут быть источниками воспламенения. Если части насоса (агрегата) по технологическим причинам в процессе работы могут нагреваться выше температуры самовоспламенения окружающей взрывоопасной среды, потребитель должен принять дополнительные меры по изоляции насоса в целом или его составных частей. Требования пожарной безопасности электродвигателя, применяемого для комплектации насоса, по ГОСТ 12.1.004-91.

2.1.11 Насос (агрегат) в целом и его составные части в процессе транспортировки, хранения и эксплуатации не выделяют горючие газы и пыль, способные вызвать создание взрывоопасной среды.

ВНИМАНИЕ!

2.1.12 Комплекты и контрольно – измерительные приборы, подсоединенные к насосу (агрегату), должны быть рассчитаны на предельно допустимые параметры, возникающие при работе насоса (агрегата).



2.1.13 Перед запуском в работу насоса (агрегата) произвести его заземление. все работы, производимые по устранению неисправностей, а так же регламентные работы, производить при отключенном от питающей сети приводе.



2.1.14 Для обеспечения требований по взрывозащите на месте эксплуатации на насосе (агрегате) должны быть установлены датчики контроля температуры подшипников.

2.2 Подготовка к монтажу

ВНИМАНИЕ!

2.2.1 Перед монтажом и подсоединением насоса (агрегата) к трубам систему труб и фитингов необходимо вычистить. Это следует сделать, чтобы избежать повреждения и разрушения элементов насоса и фитингов твердыми частицами, остающимися после сварки, и другими посторонними предметами.

2.2.2 Монтаж и наладку насоса производить в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Монтаж и наладку комплектующего оборудования производить в соответствии с технической документацией на это оборудование.

2.2.3 После доставки насоса (агрегата) на место установки необходимо:

- освободить его от упаковки и убедиться в наличии заглушек на всасывающем и напорном патрубках, сохранности консервационных и гарантийных пломб, технической документации и запасных частей;

- демонтировать защитный кожух с насосного агрегата и повернуть ротор насоса вручную, убедиться в отсутствии заеданий.

2.2.4 Снять фиксатор вала электродвигателя (при наличии), для чего необходимо отвернуть две гайки крепления фиксатора к крышке электродвигателя и болт крепления фиксатора к полумуфте, поставить гайки на прежние места и убедиться в наличии вращения вала насоса.

2.2.5 Удалить консервацию со всех наружных обработанных поверхностей.

2.2.6 Расконсервация проточной части насоса не производится, если консервирующий состав не оказывает отрицательного влияния на перекачиваемый продукт. При необходимости расконсервации, промывку насоса произвести продуктом нейтральным по отношению к перекачиваемой жидкости и не влияющим на материалы, примененные в конструкции насоса.

2.3 Монтаж системы трубопроводов

ВНИМАНИЕ!

2.3.1 Подводящая и нагнетательная линии должны быть собраны таким образом, чтобы во время бездействия насос не осушался, т. е. винты насоса должны быть полностью погружены в перекачиваемую жидкость.

ВНИМАНИЕ!

2.3.2 Номинальный диаметр трубопровода подводящей линии при условии самовсасывания должен быть выбран таким образом, чтобы скорость потока не превышала 1 м/с.

Номинальный диаметр трубопровода подводящей (при условии наличия избыточного давления) и нагнетательной линии должен быть выбран в соответствии с расчетом сопротивления трубопровода (рекомендуемая скорость потока в трубопроводе не более 3 м/с).

2.3.3 Подводящий и нагнетательный трубопроводы должны иметь задвижки, обратные клапаны и приборы контроля давления. Приборы должны быть расположены в местах, удобных для обзора, защиты от повреждений и загрязнений.

2.3.4 В линии нагнетания должен быть установлен предохранительный клапан, защищающий насос и систему трубопроводов от чрезмерных давлений, которые могут возникнуть при аварийном перекрытии напорного трубопровода во время работы насоса. Давление полного перепуска не должно превышать давление на выходе из насоса более, чем на 0,1-0,2 МПа (1-2 кгс/см²).

2.3.5 На подводящей линии для защиты насоса от посторонних частиц, содержащихся в перекачиваемой среде, необходимо установить фильтр с размером ячейки от 0,6 до 4 мм из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014. Размер ячейки выбирается таким образом, чтобы суммарное сопротивление всасывающей магистрали, при эксплуатации насоса в условиях самовсасывания, не превышало 0,05 МПа.

Живое сечение фильтра должно быть не менее чем в 3...4 раза больше сечения подводящего трубопровода.

Наличие фильтра не снимает с эксплуатирующей организации ответственности за повреждение насоса в результате попадания в него инородных тел и механических примесей.

Конструкция фильтра не должна затруднять его осмотр и чистку. Перед насосом должен стоять мановакуумметр или другой прибор, позволяющий оценить сопротивление всасывающей магистрали. Если сопротивление всасывающей магистрали более 0,05 МПа (0,5 кгс/см²), фильтр следует прочистить.

ВНИМАНИЕ!

2.3.6 На корпусе насоса, а при невозможности, в подводящем трубопроводе должно быть установлено устройство (датчик "сухого хода") не допускающее работу насоса на сухую (незаполненной перекачиваемой жидкостью).

2.3.7 Трубопроводы должны поддерживаться на подпорках или стойках, и иметь температурные компенсаторы. Передача нагрузок от трубопроводов на фланцы насосов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Для исключения нагрузок на корпус насоса, возникающих из-за несоосности, непараллельности и неплоскостности фланцев патрубков насоса и фланцев трубопроводов подводящей и нагнетательной линии, рекомендуется применять сильфонные компенсаторы.

2.4 Монтаж изделия

ВНИМАНИЕ!

2.4.1 Проверить опорные поверхности фундамента и при необходимости выровнять их в одной плоскости.

2.4.2 Установить насос на фундамент и надежно закрепить. Насос должен быть надежно заземлен.

2.4.3 Подсоединить подводящий и нагнетательный трубопроводы, предварительно сняв заглушки с патрубков насоса, установить контрольно-измерительные приборы (манометры, датчики давления, датчики температуры и т.д.).

ВНИМАНИЕ!

Соединение труб к насосу должно быть без внутренних напряжений и с надежными уплотнениями.

2.4.4 Во время опрессовки трубопроводов насос и патрубки не должны подвергаться пробному давлению.

ВНИМАНИЕ!

2.4.5 Необходимо сразу после монтажа проверить соосность валов насоса и привода. Значения смещения и перекоса должны соответствовать указанным в п.1.5.3

Для регулировки смещения валов насоса и электродвигателя необходимо ослабить крепежные болты, крепящие насос и двигатель к раме.

Для регулировки смещения по горизонтали в конструкции рамы предусмотрены специальные регулировочные болты. Вкручивая (выкручивая) их произвести регулировку в горизонтальной плоскости.

Для регулировки по вертикали необходимо применять регулировочные прокладки под лапы насоса и (или) двигателя. Установив прокладки необходимой толщины затянуть крепежные болты, закрепив насос и двигатель.

Допускается применение других приспособлений (устройств), позволяющих обеспечить требуемый уровень центровки и жесткости системы "насос-рама-двигатель".

2.5 Подготовка к пуску.

2.5.1 Убедиться в соблюдении правил техники безопасности в зоне работ.

2.5.2 Проверить уровень масла в крышке редуктора, крышке задней и в буферной системе по отметке на маслоуказателе, в случае необходимости добавить масло.

2.5.3 Заполнить насос и подводящий трубопровод перекачиваемой жидкостью. Сбавить газ, имеющийся в системе трубопроводов.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается запускать насос без предварительного заполнения перекачиваемой жидкостью.

2.5.4 Полностью открыть задвижки на подводящем и нагнетательном трубопроводах. Убедиться в исправности трубопроводов и задвижек, герметичности соединений.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается запускать насос на закрытую задвижку.

2.5.5 Проверить направление вращения привода насоса в следующей последовательности:

- снять защитный кожух муфты;
- разобрать муфту (см. эксплуатационную документацию на муфту);
- подсоединить двигатель в электрическую сеть и сделать пробный пуск двигателя, вращение вала насоса – левое (против хода часовой стрелки), если смотреть со стороны привода;
- убедившись в правильности вращения, собрать муфту;
- установить защитный кожух.



Запрещается эксплуатация насоса без установленного ограждения соединительной муфты.

2.5.6 Если нагретые или холодные части оборудования могут вызвать травму, то эти части должны быть изолированы от контакта с ними.

2.5.7 Кроме выполнения данных пунктов необходимо выполнять мероприятия, приведенные в соответствующих разделах эксплуатационной документации на комплектующее оборудование.

2.6 Пуск (опробование), подготовка к работе.

2.6.1 Пустить в работу насос (агрегат) нажатием кнопки пуск или подачей управляющего сигнала от системы управления.

2.6.2 Во время работы периодически следить за показаниями приборов и герметичностью торцовых уплотнений.

2.6.3 В случае ненормальной работы насоса (агрегата) остановку осуществить нажатием кнопки “Аварийный стоп”, исключающей самопроизвольный повторный запуск, после чего закрыть задвижки на подводящей и нагнетательной линии.

2.6.4 Сравить давление в насосе.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.1 Пуск

Пуск насоса (агрегата) в работу производить в следующей последовательности:

- внимательно осмотреть насос и двигатель, убедиться в наличии вращения ротора насоса;
- проверить наличие масла в крышке редуктора и задней крышке, при необходимости долить масло до нужного уровня;
- проверить наличие жидкости в буферной системе, при необходимости долить масло до нужного уровня;
- открыть задвижку на подводящем и нагнетательном трубопроводах;
- заполнить насос жидкостью, стравить газ из насоса;
- пустить насос (агрегат) в работу нажатием кнопки пуск или подачей управляющего сигнала от системы управления.

3.2 Порядок контроля работоспособности

Периодически (не менее одного раза в сутки) следить за:

- показаниями приборов;
- герметичностью соединений.

Резкие колебания стрелок приборов, а также повышенный шум и вибрация характеризуют ненормальную работу насоса. В этом случае необходимо остановить насос и устранить неисправности в соответствии с указаниями в таблице 5.

Контролируемые параметры работы насоса и комплектующих, а также наработка агрегата в часах должны заноситься в специальный журнал или фиксироваться любым другим способом.

3.3 Меры безопасности при работе изделия

3.3.1 Обслуживание агрегатов периодическое, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

На месте эксплуатации насоса (агрегата) должны быть выполнены меры по защите работников от воздействия шума согласно раздела 6 ГОСТ 12.1.003-2014 и от воздействия вибрации согласно ГОСТ 12.1.012-2004.

При необходимости присутствия обслуживающего персонала возле насоса (агрегата) длительное время, предприятие-изготовитель насоса (агрегата) рекомендует применять индивидуальные средства защиты органов слуха.



3.3.2 При работающем агрегате запрещается:

- производить ремонт;
- подтягивать болты, гайки.

ВНИМАНИЕ!

Работа насоса при закрытых задвижках, установленных на подводящем и нагнетательном трубопроводах, не допускается.

ВНИМАНИЕ!

При параллельной работе двух и более насосов в одной системе частота вращения ведущего ротора каждого насоса не должна отличаться более чем на 20%. В противном случае, насос с большей частотой вращения будет "передавливать" насос с меньшей частотой вращения, что приведет к нестабильной работе системы и снижению ресурса оборудования.

3.3.3 При перекачивании жидкостей с температурой более 70°C (343 К) необходимо принять меры для защиты персонала от ожога (изоляция, экран, ограждение или др.).

3.3.4 Насос (агрегат) не представляет опасности для окружающей среды. Он не имеет в своем составе каких-либо химических, биологических или радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей.

3.3.5 Остальные требования безопасности, не оговоренные в настоящем руководстве по эксплуатации, должны соответствовать ГОСТ 31839-2012.

3.4 Остановка

Остановка агрегата может быть произведена оператором или системой контроля и управления:

- отключить электродвигатель;
- закрыть задвижки на подводящей и нагнетательной линии;
- стравить давление в насосе;
- при длительной остановке насос должен быть законсервирован согласно п.п. 1.6.7-1.6.9.

3.5 Особые условия эксплуатации

3.5.1 При установке и работе насоса (агрегата) во взрыво-пожароопасных помещениях (производствах) насос (агрегат) должен быть укомплектован взрывозащищенными комплектующими, при этом уровень взрывозащиты должен соответствовать классу взрывоопасности зоны установки.

3.5.2 При отсутствии перекачиваемой среды эксплуатация насоса не допускается.

3.5.3 При эксплуатации необходимо производить контроль и измерение параметров насосов и агрегатов, указанных в эксплуатационной документации.

3.5.4 Потребитель обязан предусмотреть меры, исключающие возможность превышения максимально допустимой температуры во взрывоопасной зоне при перекачивании нагретых жидкостей.

3.5.5 Эксплуатация насосов и агрегатов не допускается без установки следующих приборов:

- контроля давления перекачиваемой жидкости на входе и выходе насоса;
- контроля температуры подшипников и перекачиваемой жидкости;
- контроля заполнения насоса перекачиваемой жидкостью (датчик "сухого хода");
- указанных в эксплуатационной документации на комплектующее оборудование.

Приборы контроля приобретает потребитель самостоятельно. По требованию потребителя приборы контроля могут быть поставлены в комплекте с насосом, что оговаривается в договоре на поставку.

Ответственность за наличие приборов контроля на месте эксплуатации, оговоренных в настоящем РЭ, независимо от объема поставки несет потребитель.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Обслуживание изделия

4.1.1 Во время работы насоса (агрегата) ежедневное обслуживание его сводится к наблюдению за показаниями контрольно-измерительных приборов: манометра, мановакуумметра, электроизмерительных приборов, за работой уплотнений и герметичностью соединений.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по обслуживанию и ремонту насоса (агрегата), проводимые в процессе эксплуатации необходимо заносить в таблицу Г.1 (см. приложение Г) или журнал по форме данной таблицы.

4.1.2 Каждые 2000 ч наработки:

- производить внешний осмотр агрегата и чистку при необходимости;
- проверять затяжку резьбовых соединений.

Период длительной остановки следует использовать для проведения предупредительного ремонта, а также для устранения неисправностей, отмеченных во время работы насоса.

Каждую неделю проворачивать валы неработающих насосов минимум на 1,25 оборота.

4.1.3 Обслуживание комплектующего оборудования производится в соответствии с эксплуатационной документацией на это оборудование.

4.1.4 Уход за подшипниками двигателя – в соответствии с эксплуатационной документацией на привод.

4.1.5 Места смазки агрегата указаны на рисунке 5.

4.1.6 Марки смазок подшипников, редуктора насоса, жидкости буферной системы, количество и периодичность замены указаны в таблице 5.

4.1.7 Контроль состояния масла в крышке редуктора и крышке задней – ежедневный. При уменьшении уровня – долить масло до отметки на маслоуказателе. При загрязнении – масло заменить.

4.1.8 Температура в подшипниковых узлах не должна превышать +95°C. При превышении температуры сверх указанного значения следует заменить подшипники.

Таблица 5 Марки смазок и жидкостей, применяемых в насосе

Место применения	Кол-во	Марка смазки	Периодичность замены
Подшипники крышки редуктора и синхронизирующие шестерни	13,5 л	Масло ИГП-91 или ИГП-72 ТУ38.101413-97	Первая замена через 100 ч наработки, последующие через каждые 2000 ч или 6 месяцев.
Подшипники крышки задней	13,5 л		
Жидкость буферной системы (4 бачка)	20 л	Масло И-40А или И-20А ГОСТ 20799-88	По мере загрязнения буферной жидкости перекачиваемым продуктом
Жидкость бачка буферной системы	5 л		
Допускается применять смазки других марок по свойствам и характеристикам не хуже приведенных.			

4.1.9 Чрезмерный нагрев подшипников, повышенный или неравномерный их шум вызывается неправильной сборкой. В этом случае необходимо остановить насос и устранить причину ненормальной работы подшипников.

4.1.10 Контроль состояния буферной жидкости – ежедневный. Необходимо, чтобы нижнее смотровое окно каждого бачка было до половины залито буферной жидкостью, а верхнее смотровое окно было не заполнено жидкостью.

По мере накопления утечек в бачке повышается общий уровень жидкости. Слив утечек необходимо осуществлять после заполнения жидкостью верхнего смотрового окна бачка. В случае сильного загрязнения буферного масла перекачиваемым продуктом, произвести замену.

4.2 Капитальный ремонт

Для проведения капитального ремонта насоса необходимо произвести работы согласно п. 4.3.9 и заменить изношенные детали. Перечень деталей, входящих в ремонтный комплект, приведен в приложении Г. Ремонтный комплект поставляется в сборе по отдельному договору. На предприятии-изготовителе производится его сборка, регулировка и испытания.

4.3 Разборка – сборка



4.3.1 Перед разборкой необходимо:

- отключить питание двигателя;
- закрыть задвижки на подводящем и нагнетательном трубопроводах;
- слить перекачиваемую жидкость из корпуса насоса в дренажную емкость.



Работы по разборке-сборке проводить с помощником с применением грузоподъемных механизмов.

4.3.2 Разборку агрегата производить в следующей последовательности:

- отсоединить от насоса трубопроводы и контрольно-измерительные приборы;
- снять защитный кожух, установленный над муфтой;
- разобрать муфту (см. эксплуатационную документацию на муфту);
- снять полумуфту с вала насоса;
- снять насос с рамы, предварительно выкрутив крепежные винты.

ВНИМАНИЕ!

При подъеме и установке насоса строповку производить по схеме, приведенной в приложении Б.

4.3.3 Сборку агрегата производить в следующей последовательности:

- установить насос на раму;
- установить полумуфту на вал насоса;
- произвести центровку валов насоса и двигателя;
- собрать муфту;

ВНИМАНИЕ!

При сборке муфты все сбалансированные детали должны быть установлены согласно балансировочным меткам.

- установить защитный кожух над муфтой;
- подсоединить к насосу трубопроводы и контрольно-измерительные приборы.

4.3.4 Агрегаты комплектуются муфтой с втулкой промежуточной. Разборка насоса возможна без его демонтажа с рамы.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание недоразумений при сборке все демонтируемые детали, такие как: шестерни, промежуточные втулки, радиально-упорные подшипники, крышки подшипников и торцовые уплотнения должны быть помечены.

Необходимо пометить взаимное расположение шестерен и винтовой нарезки роторов.

Перед сборкой насоса все извлеченные детали должны быть тщательно вычищены и проверены на возможность дальнейшего применения, уплотняющие поверхности деталей необходимо аккуратно протереть, проверить и слегка смазать.

ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности работы и экономической эффективности следующие детали не рекомендуется использовать повторно:

- плоские паронитовые прокладки;
- резиновые кольца уплотнений.

4.3.5 Разборку насоса с приводной стороны производить в следующей последовательности (рисунок 1):

- открутить пробку 1, слить в чистую емкость масло из крышки редуктора 25;
- открыть кран 74 и слить буферную жидкость из бачков 73, расположенных с приводной стороны;

ВНИМАНИЕ!

При наличии в масле (в буферной жидкости) воды, загрязнений и механических примесей, его повторное применение недопустимо.

- вынуть шпонку 3;
- открутить сапун 6;
- отвернуть винты 4 с шайбами 5;
- снять крышку редуктора 25 с уплотнением 66;
- при необходимости вынуть уплотнение 66 из крышки редуктора 25, снять с ротора ведущего 33 втулку 65 (при необходимости);
- снять кольцо 57 с корпуса подшипников 31;
- отсоединить трубки 78 от корпуса подшипника 31, открутив гайки накидные 77, 79;
- открутить винты 71 с шайбами 72 и снять бачки 73;
- отогнув усик шайбы стопорной 24, отвернуть гайку 23, снять шайбу стопорную 24;
- отвернуть винты 62, снять шайбы 63 и 61;
- снять с роторов 33, 34 шестерню 26, венец колеса 58 в сборе со ступицей 59 (используя съемник при необходимости), вынуть шпонки 64, снять втулки 27;
- выкрутить две шпильки 7, вместо них вкрутить шпильки направляющие (входят в комплект поставки) см. рисунок 2;

- при помощи съемников (входят в комплект поставки), перемещая по направляющим, стянуть с роторов 33, 34 см. рисунок 1 корпус подшипника 31 с подшипниками 28, уплотнениями 30 и деталями торцовых уплотнений 55;
- вынуть подшипники 28 из корпуса подшипника 31;
- при необходимости вынуть детали торцовых уплотнений 55 (открыв крепежные болты) и уплотнения 30 из корпуса подшипника 31;
- снять кольцо 56 с корпуса 32;
- снять втулки 29 с роторов 33, 34 (при необходимости).

4.3.6 Сборку насоса с приводной стороны производить в следующей последовательности:

- на роторы 33 и 34 надеть втулки 29 и 65 (при необходимости);
- установить уплотнения 30 в корпус подшипника 31, используя оправку манжеты (входит в комплект поставки);
- установить детали торцовых уплотнений 55 в корпус подшипника 31 и закрепить крепежными болтами;
- установить кольцо 56 в корпус 32;
- установить корпус подшипника 31 с уплотнениями 30 и деталями торцовых уплотнений 55 на корпус 32, перемещая по направляющим;
- выкрутить шпильки направляющие, вместо них вкрутить шпильки 7;
- установить подшипники 28 на ротора 33, 34 до упора, используя оправку подшипника (входит в комплект поставки);
- установить на роторы 33, 34 втулки 27, шпонки 64, шестерню 26, венец колеса 58 в сборе со ступицей 59;
- закрутить гайки 8 с шайбами 9, 10 на шпильках 7;
- проверить вращение ведущего ротора 33 насоса;
- установить шайбу 61 и закрепить винтом 62 с шайбой 63;
- установить шайбу 24, закрутить гайку 23;
- зафиксировать гайку 23 от откручивания шайбой 24, отогнув усик шайбы 24;
- установить уплотнение 66 в крышку редуктора 25, используя оправку манжеты (входит в комплект поставки);
- надеть кольцо 57 на корпус подшипника 31;
- надеть крышку редуктора 25 на корпус подшипника 31;
- закрутить винты 4 с шайбами 5;

- подсоединить трубки 78 к корпусу подшипника 31;
- установить бачки 73 и закрутить винты 71 с шайбами 72;
- закрыть кран 74, открутить пробку 69;
- заполнить буферной жидкостью бачки 73 буферной системы до уровня, закрутить пробку 69.

- закрутить пробку 1 с прокладкой 2;
- залить масло в крышку редуктора 25 до уровня и закрутить сапун 6.

4.3.7 Разборку насоса с неприводной стороны производить в следующей последовательности:

- вынуть шпонку 3;
- открутить сапун 6;
- открутить пробку 1, слить в чистую емкость масло из крышки редуктора 25;

- отвернуть винты 4 с шайбами 5;
- снять крышку редуктора 25 с уплотнением 66;
- установить планку 2 (входит в комплект поставки) см. рисунок 3 и закрепить шпильками М12х210 на корпусе подшипника 31 (рисунок 1), зафиксировав ротор ведомый 34 от осевого смещения;

- открутить пробку 21, слить в чистую емкость масло из крышки задней 44;

- открыть кран 74 и слить буферную жидкость из бачков 73, расположенных с неприводной стороны;

ВНИМАНИЕ! При наличии в масле (в буферной жидкости) воды, загрязнений и механических примесей, его повторное применение недопустимо.

- отвернуть винты 16 с шайбами 17;
- снять крышку заднюю 44;
- снять кольцо 51 с корпуса подшипника 36;
- отсоединить трубки 78 от корпуса подшипника 36, открутив гайки накидные 77, 79;

- открутить винты 71 с шайбами 72 и снять бачки 73;
- отвернуть гайки 12, снять шайбы 13, 14 со шпилек 11;
- отвернуть винты 41 с шайбами 42 и снять крышки подшипников 40;

- отвернуть винты 46 и снять шайбы 47, 48;
- стянуть корпуса подшипников 1 поз 39 с подшипниками 49, при необходимости используя винты отжимные М12 (входят в комплект поставки);
- стянуть с роторов 33, 34 ступицы подшипника 43, вынуть шпонки 45;

ВНИМАНИЕ!

Необходимо заметить взаимное расположение корпусов подшипника 1 поз 39 и ступиц подшипника 43. Менять их положение запрещено.

- выкрутить две шпильки 11, вместо них вкрутить шпильки направляющие (входят в комплект поставки) см. рисунок 4;
- при помощи съемников (входят в комплект поставки), перемещая по направляющим, стянуть с роторов 33, 34 см. рисунок 1 корпус подшипника 36 с подшипниками 49, 50, уплотнениями 37 и деталями торцовых уплотнений 53;
- вынуть подшипники 50 из корпуса подшипника 36;
- при необходимости вынуть детали торцовых уплотнений 53 (открыв крепежные болты) и уплотнения 37 из корпуса подшипника 36;
- снять кольцо 52 с корпуса 32;
- снять втулки 38 с роторов 33, 34 (при необходимости).

4.3.8 Сборку насоса с неприводной стороны производить в следующей последовательности:

- на роторы 33 и 34 надеть втулки 38 (при необходимости);
- установить уплотнения 37 в корпус подшипника 36;
- установить детали торцового уплотнения 53 в корпус подшипника 36 и закрепить крепежными болтами;
- установить кольцо 52 в корпус 32;
- установить корпус подшипника 36 с уплотнениями 37 и деталями торцовых уплотнений 53 на корпус 32, перемещая по направляющим;
- выкрутить шпильки направляющие, вместо них вкрутить шпильки 11;
- установить подшипники 50 на роторы 33, 34 до упора, используя оправку подшипника (входит в комплект поставки);
- установить шпонки 45, надеть ступицы подшипника 43 на роторы 33, 34;
- вставить подшипники 49 в корпуса подшипников 1 поз. 39 и надеть на ступицы подшипников 43;

- установить крышки подшипника 40 и закрутить винты 41 с шайбами 42;
- установить шайбы 48 и закрутить винты 46 с шайбами 47;
- закрутить гайки 12 с шайбами 13, 14 на шпильках 11;
- проверить вращение ведущего ротора 33 насоса;
- освободить ротор ведомый 34, выкрутив шпильки M12x210 из корпуса подшипников 31 и сняв планку;
- надеть кольцо 51 на корпус подшипника 36;
- надеть крышку заднюю 44 на корпус подшипника 36;
- закрутить винты 16 с шайбами 17;
- подсоединить трубки 78 к корпусу подшипника 36;
- установить бачки 73 и закрутить винты 71 с шайбами 72;
- закрыть кран 74, открутить пробку 69;
- заполнить буферной жидкостью бачки 73 буферной системы до уровня, закрутить пробку 69.
- закрутить пробку 21 с прокладкой 22, открутить пробку 15;
- залить масло в крышку заднюю 44 до уровня и закрутить пробку 15;
- надеть крышку редуктора 25 на корпус подшипника 31;
- закрутить винты 4 с шайбами 5;
- закрутить пробку 1 с прокладкой 2;
- залить масло в крышку редуктора 25 до уровня и закрутить сапун 6.

4.3.9 Для установки ремонтного комплекта (см. приложение Г) необходимо выполнить следующее:

- выполнить мероприятия приведенные в п.п. 4.3.5;
- открутить пробку 21, слить в чистую емкость масло из крышки задней 44;
- открыть кран 74 и слить буферную жидкость из бачков 73, расположенных с неприводной стороны;

ВНИМАНИЕ!

При наличии в масле (в буферной жидкости) воды, загрязнений и механических примесей, его повторное применение недопустимо.

- отвернуть винты 16 с шайбами 17;

- снять крышку заднюю 44;
- снять кольцо 51 с корпуса подшипника 36;
- отсоединить трубки 78 от корпуса подшипника 36, открутив гайки накидные 77, 79;
- открутить винты 71 с шайбами 72 и снять бачки 73;
- выкрутить штуцера 76 с прокладками 75 из корпусов подшипников 31, 36;
- отвернуть гайки 12, снять шайбы 13, 14 со шпилек 11;
- при помощи отжимных болтов вынуть ремонтный комплект в сборе из насоса;
- снять кольцо 52 с корпуса 32;
- вынуть обойму 35 с кольцами 54 из корпуса насоса 32 с неприводной стороны;
- взять новую обойму 35, надеть на нее кольца 54 и вставить в корпус 32 с неприводной стороны;
- установить кольцо 52 в корпус 32;
- вставить ремонтный комплект в сборе в насос;
- закрутить гайки 12 с шайбами 13, 14 на шпильки 11;
- проверить вращение ведущего ротора 33 насоса;
- надеть кольцо 51 на корпус подшипников 36;
- надеть крышку заднюю 44 на корпус подшипников 36;
- закрутить винты 16 с шайбами 17;
- закрутить штуцера 76 с прокладками 75 в корпуса подшипников 31, 36;
- подсоединить трубки 78 к корпусу подшипника 36;
- установить бачки 73 и закрутить винты 71 с шайбами 72;
- закрыть кран 74, открутить пробку 69;
- заполнить буферной жидкостью бачки 73 буферной системы до уровня, закрутить пробку 69.
- закрутить пробку 21 с прокладкой 22, открутить пробку 15;
- залить масло в крышку заднюю 44 до уровня и закрутить пробку 15;
- выполнить мероприятия приведенные в п.п. 4.3.6.

4.4 Уплотнение торцовое

4.4.1 Разборку и сборку торцового уплотнения производить в соответствии с эксплуатационной документацией на торцовое уплотнение.

Указания по монтажу и эксплуатации уплотнения торцового изложены в эксплуатационной документации на него.

5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

5.1 Ожидаемые (возможные) неисправности агрегата и способы их устранения приведены в таблице 6.

5.2 Ожидаемые (возможные) неисправности комплектующего оборудования и способы их устранения приведены в руководстве по эксплуатации на соответствующее оборудование.

5.3 Возможные ошибки персонала и способы их устранения приведены в таблице 7.

5.4 Любой отказ или совокупность отказов насоса и/или его частей не могут привести к возникновению критического отказа способного вызвать взрыв. Критические отказы комплектующего оборудования приведены в эксплуатационной документации на него.

Таблица 6 Ожидаемые (возможные) неисправности агрегата и способы их устранения

Отказы в работе				
Насос не обеспечивает номинальную производительность				
Заедание рабочих органов насоса (прихват)				
Нагрев подшипников				
Уменьшился уровень масла в крышке редуктора				
Утечка перекачиваемой жидкости через торцовые уплотнения сверх допустимых значений.				
Причины и их устранение				
Износ деталей гидравлической части насоса (роторов и обоймы). Заменить изношенные детали.				■
Износ шестерен. Заменить изношенные детали.			■	
Износ подшипников. Заменить изношенные детали.		■	■	
Износ уплотнений. Заменить изношенные детали.		■		
Износ пар трения уплотнения. Извлечь и проверить детали торцовых уплотнений, заменить при необходимости.	■			

Таблица 7 Возможные ошибки персонала и способы их устранения

Отказы в работе						
Насос не подает жидкость						
Повышенная вибрация						
Пульсирующая подача						
Насос не обеспечивает номинальную производительность						
Заедание рабочих органов (прихват)						
Утечка перекачиваемой жидкости или (и) буферной жидкости через торцовые уплотнения сверх допустимых значений.						
Давление насоса выше допустимого						
Мощность выше нормы						
Причины и их устранение						
Неверное направление вращения ведущего ротора. Изменить направление вращения.						■
Насос не заполнен перекачиваемой жидкостью. Заполнить насос и подводящий трубопровод жидкостью.						■
Закрыта задвижка на входе в насос. Остановить насос, открыть задвижку на входе в насос, заполнить насос и подводящий трубопровод жидкостью.						■
Нарушена центровка валов насоса и двигателя. Произвести центровку валов.						■
Подводящая линия негерметична, воздух попадает во всасывающую полость насоса. Проверить герметичность подводящей линии, устранить дефекты.			■	■	■	
Слишком высокое разрежение на входе в насос вследствие перекачивания жидкости высокой вязкости. Уменьшить вязкость жидкости, подогреть ее.				■	■	■
Слишком высокое разрежение на входе в насос вследствие засорения фильтра. Прочистить фильтр.				■	■	■
Двигатель не развивает нужную частоту вращения. Проверить частоту вращения двигателя, довести до требуемой.				■		
Неверно отрегулирован предохранительный клапан. Проверить настройку клапана и отрегулировать.				■		
Попадание посторонних частиц в затвор клапана. Разобрать клапан, очистить и произвести регулировку.				■		
Попадание посторонних частиц в гидравлическую часть насоса. Извлечь посторонние частицы из роторов.			■			
Работа насоса на сухую (незаполненного перекачиваемой жидкостью). Дать насосу остыть, и перед повторным включением убедиться в наличии вращения. При необходимости, заменить изношенные детали.				■		
Износ пар трения, резиновых колец торцового уплотнения вследствие длительной работы насоса на сухую (незаполненного перекачиваемой жидкостью). Извлечь и проверить детали торцовых уплотнений, заменить при необходимости.			■			
Слишком высокая вязкость перекачиваемой жидкости. Уменьшить вязкость жидкости, подогреть ее.	■	■				

ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

Средний ресурс до капитального ремонта – 15000 часов;

Средний срок службы – 10 лет;

Назначенный срок службы – 25 лет;

Назначенный ресурс – 50 000 часов;

Срок сохраняемости, при хранении в условиях 2(С) ГОСТ 15150-69– 2 года;

Средняя наработка до отказа 6000 часов;

Среднее время до восстановления – 16 часов.

6.2 Гарантии изготовителя (поставщика).

Гарантийный срок эксплуатации насосов, с учетом использования запасных частей, 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантии на комплектующее оборудование согласно эксплуатационной документации на это оборудование.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока несет ответственность за качество поставляемых насосов, за обеспечение технических характеристик, работоспособность и ресурс при наличии исправных гарантийных пломб, надлежащего хранения, обслуживания и эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

Если в течение указанного гарантийного срока насос окажется несоответствующим техническим условиям по вине предприятия-изготовителя, предприятие-изготовитель в кратчайший, технически возможный срок, безвозмездно устраняет обнаруженные дефекты. В этом случае срок гарантии продлевается на срок, в течение которого агрегат не использовался вследствие обнаруженного дефекта.

Если вина предприятия-изготовителя не подтверждается, то ремонт производится за счет потребителя.

Замена деталей из ЗИП и устранение мелких недостатков производится без участия предприятия-изготовителя с его письменного разрешения. Использование комплектов ЗИП, поставляемых с насосом, не является гарантийным случаем и не подлежит исполнению.

За пределами гарантийного срока, но в пределах установленного ресурса и срока службы, за предприятием-изготовителем сохраняется ответственность за качество поставленного насоса.

Если в течение гарантийного срока в насосе будут обнаружены дефекты по вине изготовителя, потребителю следует обратиться на предприятие-изготовитель по адресу:

303851, Россия, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 231

Тел./факс: (48677) 7-81-26

E mail: service@hms-livgidromash.ru.

Информация о сервисных центрах и о дилерах размещена на сайте соответственно <http://www.hms-livgidromash.ru/service/service-centers.php>;

<http://www.hms-livgidromash.ru/sale/dealers.php>.

7 КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия, подпись

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Насос (агрегат) А8 2ВВ _____		№ _____ <small>заводской номер</small>
упакован в АО «ГМС Ливгидромаш» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации		
_____ должность	_____ личная подпись	_____ расшифровка подписи
_____ год, месяц, число		

Насос (агрегат) А8 2ВВ _____ № _____
заводской номер

_____ марка торцового уплотнения

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

Штамп

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Представитель
предприятия-изготовителя

ТУ 3632-094-05747979-2002

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

МП

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Насос (агрегат) может транспортироваться любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для каждого вида транспорта.

10.2 Условия транспортирования и хранения в условиях 2 (С) ГОСТ 15150-69.

10.3 Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96.

10.4 При погрузке и выгрузке упакованные насосы следует поднимать за места, указанные на упаковке, а распакованные за специальные строповые устройства по схеме, приведенной в приложении Б.

10.5 До пуска насосов в эксплуатацию, потребитель должен хранить их в упаковке. Группа хранения насосов 2 (С) ГОСТ 15150-69, срок хранения – 2 года.

При хранении насосов свыше 2 лет (по истечению срока действия консервации) следует произвести анализ состояния консервации и при необходимости произвести переконсервацию в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

10.6 Насос (агрегат) не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Он не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биологических или радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде.

10.7 Утилизацию насосов производить любым доступным методом с соблюдением установленных законом и иными нормативными правовыми актами требований.

10.8 Сведения о наличии драгоценных металлов и цветных сплавов в насосе приведены в таблице 8.

Таблица 8 Наличие драгоценных металлов и цветных сплавов в насосе

Наименование	№ рисунка, позиции	Масса, кг
Обойма Бр. ОЗЦ7С5Н1 ГОСТ 613-79	Рисунок 1, поз.15	365

10.9 Сведения по содержанию драгоценных металлов и цветных сплавов на комплектующее оборудование приведены в эксплуатационной документации на это оборудование.



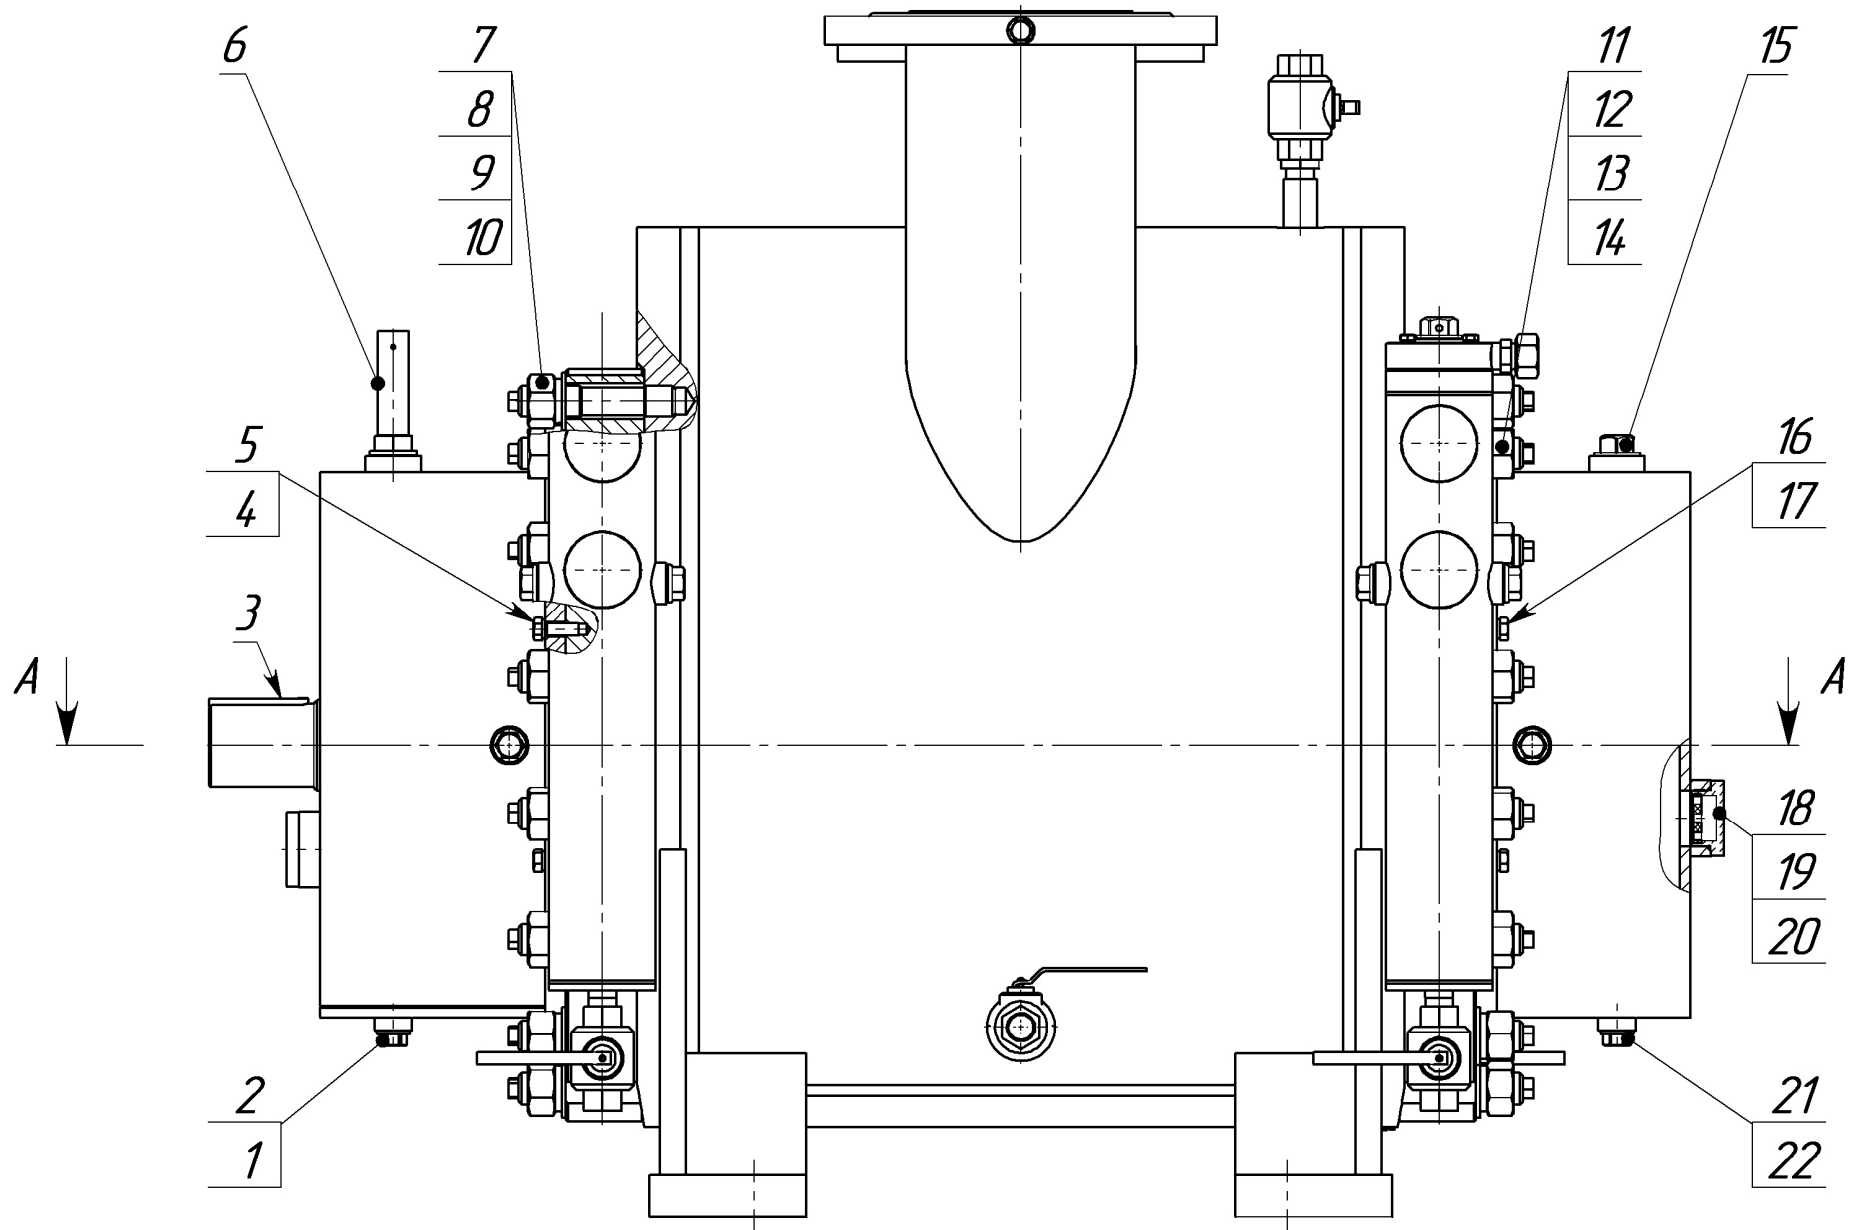


Рисунок 1 – Устройство насоса

A-A

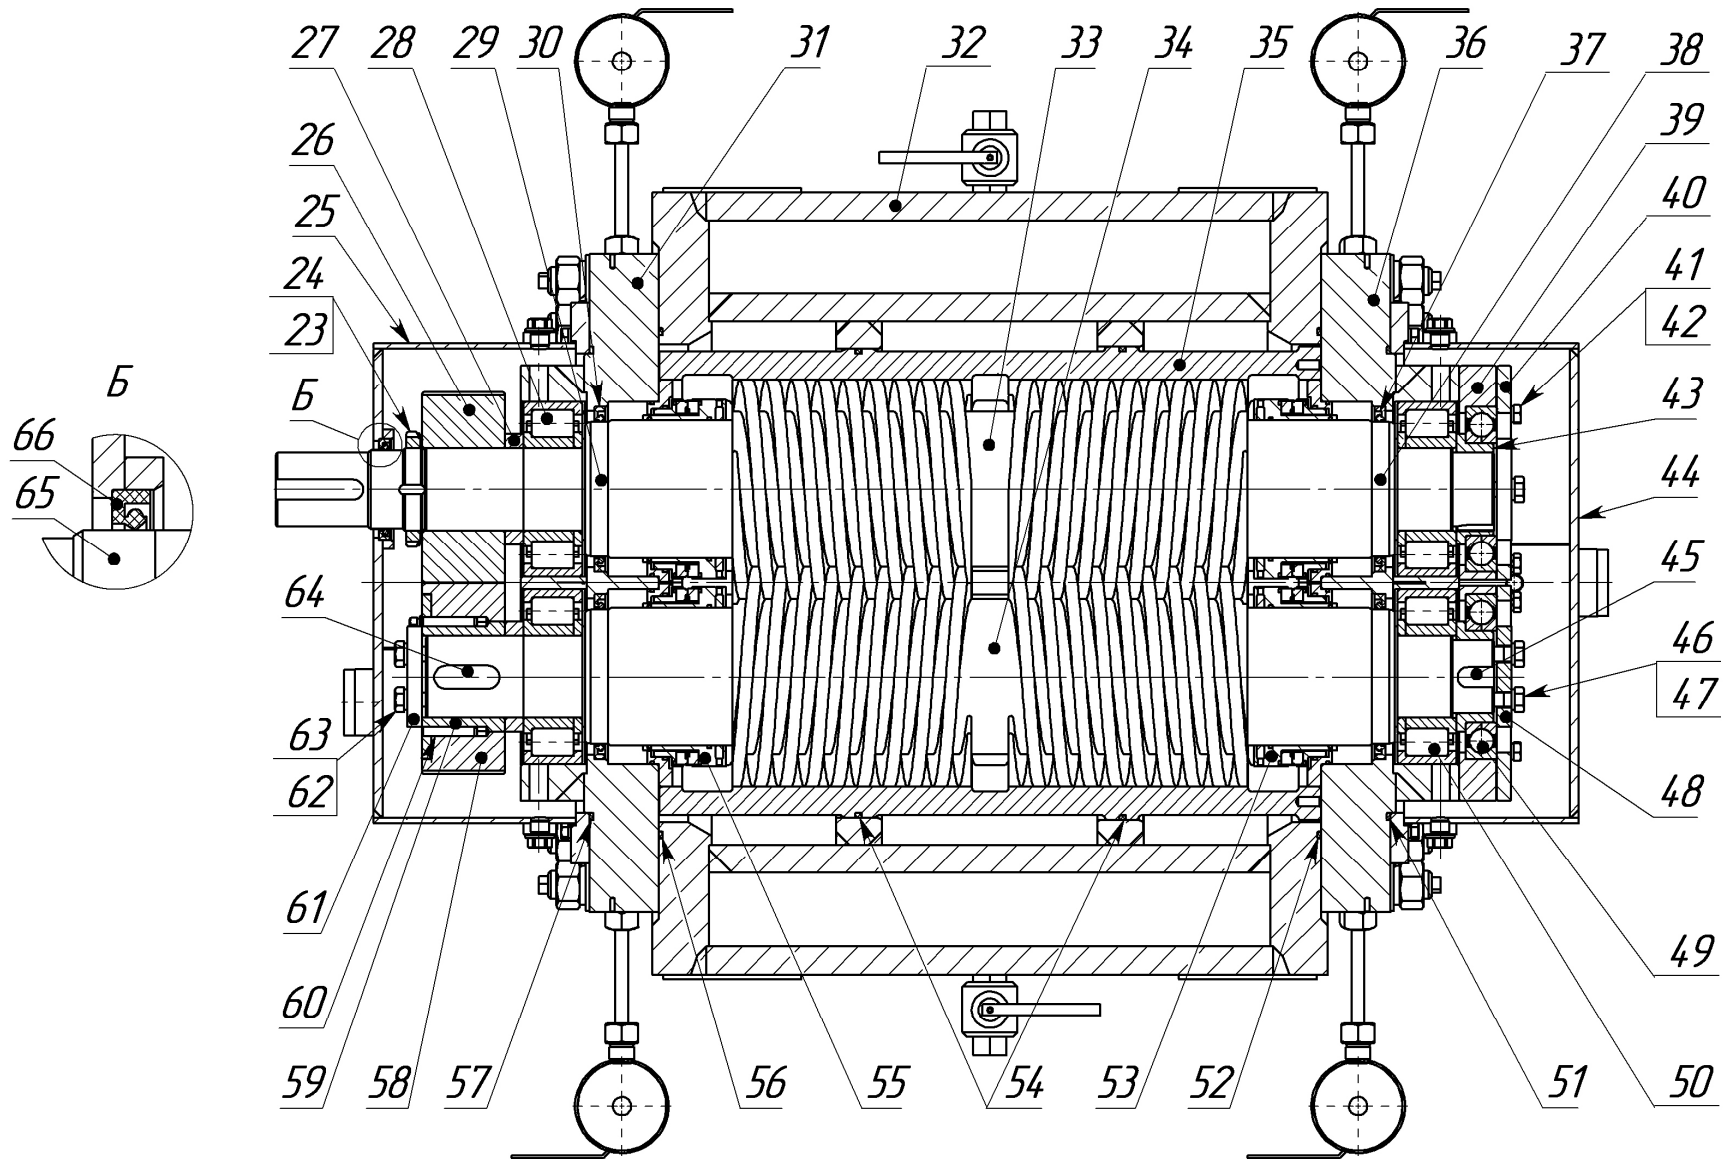

Продолжение рисунка 1

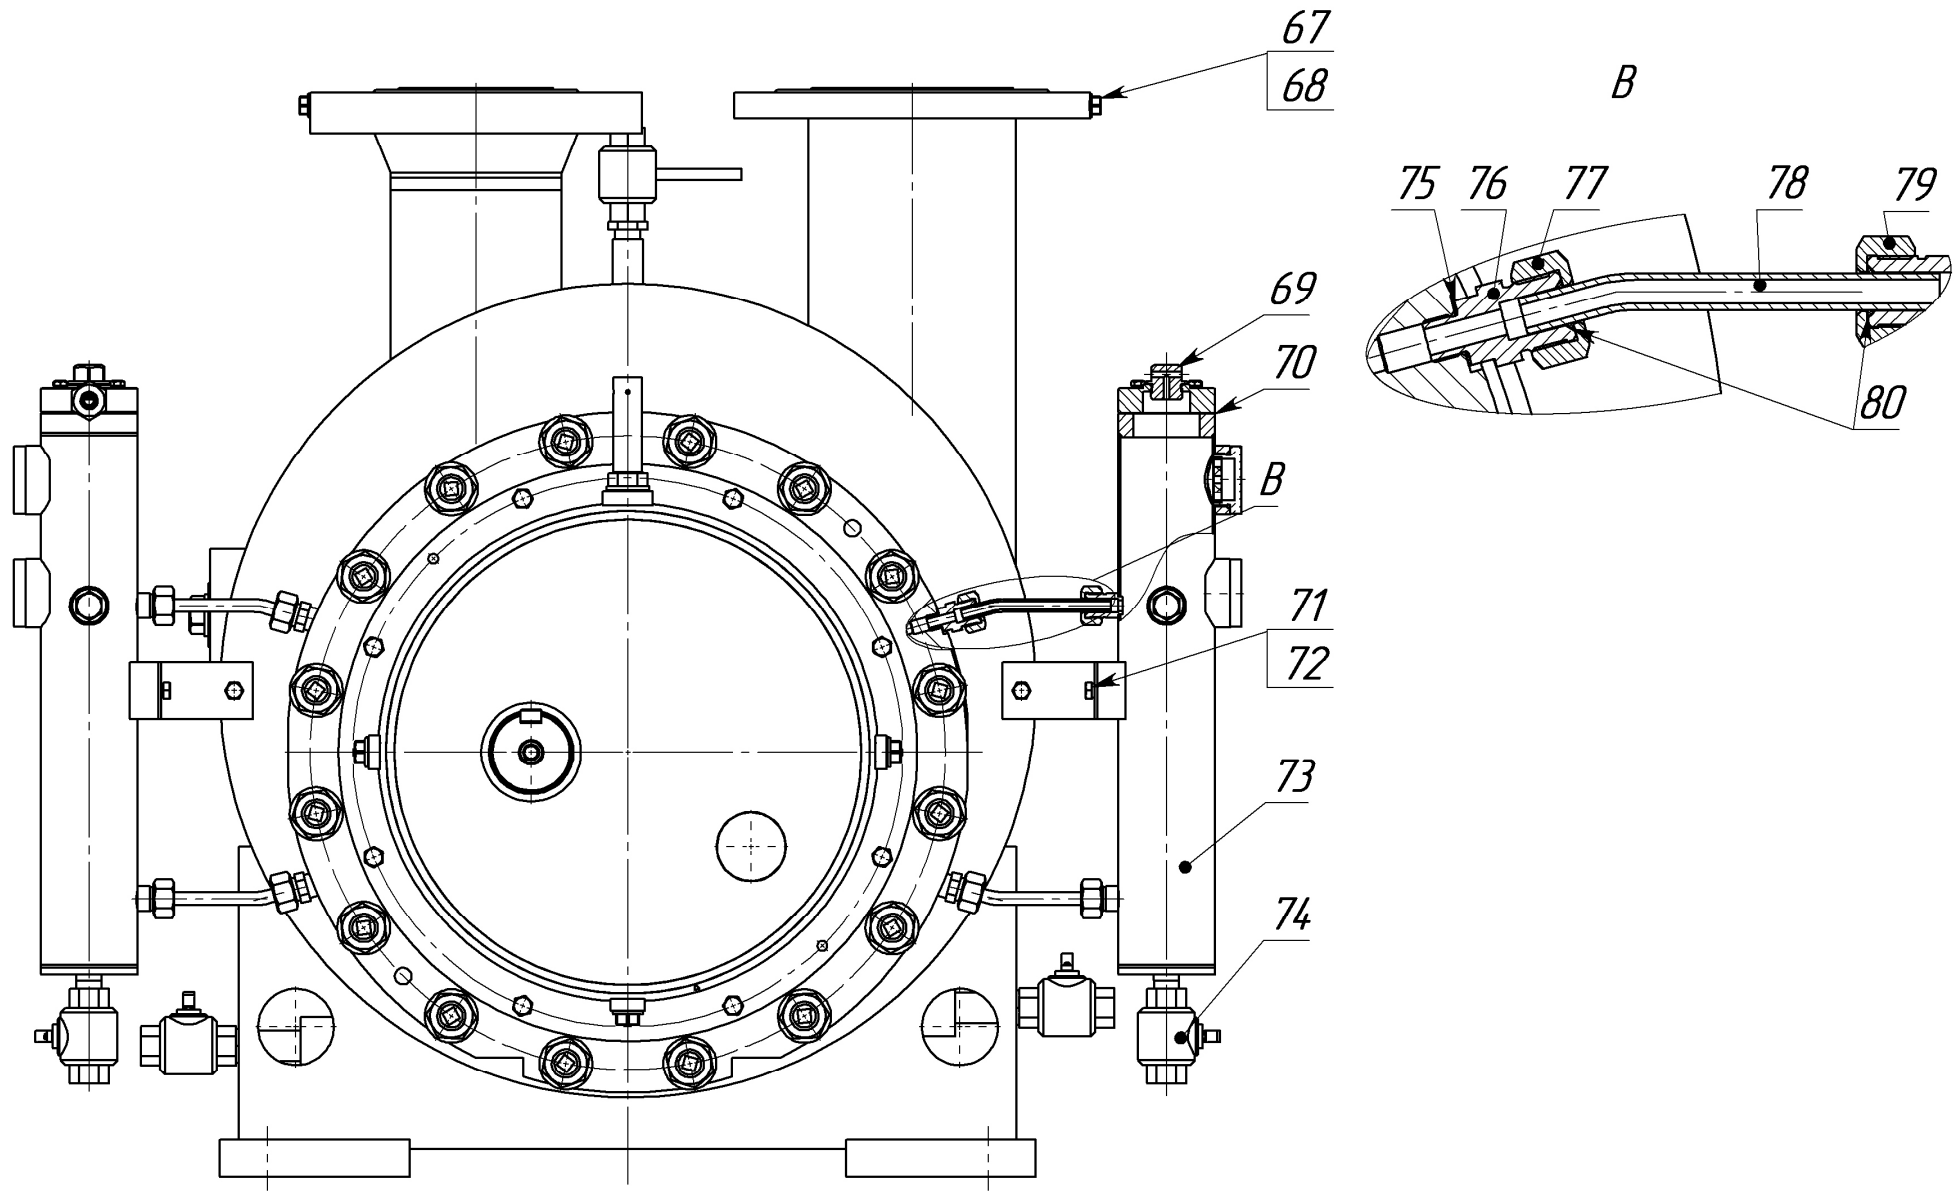

Продолжение рисунка 1

Таблица 9. Перечень деталей насоса к рисунку 1

№ поз.	Наименование детали	Кол. шт.	№ поз.	Наименование детали	Кол. шт.
1	Пробка М20х1,5	1	41	Винт М12	8
2	Прокладка	1	42	Шайба 12.65Г	8
3	Шпонка 22х14х95	1	43	Ступица подшипника	2
4	Винт М12	8	44	Крышка задняя	1
5	Шайба 12.65Г	8	45	Шпонка 22х14х40	2
6	Сапун	1	46	Винт М16	4
7	Шпилька М30	16	47	Шайба 16.65Г	4
8	Гайка М30	16	48	Шайба	2
9	Шайба 30.65Г	16	49	Подшипник QJ220	2
10	Шайба 30	16	50	Подшипник NUP2318	2
11	Шпилька М30	16	51	Кольцо 510-520-58-2	1
12	Гайка М30	16	52	Кольцо 550-560-58-2	1
13	Шайба 30.65Г	16	53	Уплотнение торцовое	2
14	Шайба 30	16	54	Кольцо 500-510-58-2	2
15	Пробка G1"	1	55	Уплотнение торцовое	2
16	Винт М12	8	56	Кольцо 550-560-58-2	1
17	Шайба 12.65Г	8	57	Кольцо 510-520-58-2	1
18	Маслоуказатель	10	58	Венец колеса	1
19	Отражатель	10	59	Ступица	1
20	Кольцо 054-060-36-2-2	10	60	Штифт	2
21	Пробка М20х1,5	1	61	Шайба	1
22	Прокладка	1	62	Винт М16	2
23	Гайка	1	63	Шайба 16.65Г	2
24	Шайба	1	64	Шпонка 25х14х70	2
25	Крышка редуктора	1	65	Втулка Speedi-Sleeve CR 99333	1
26	Шестерня	1	66	Уплотнение 85х110х12 HMS5 RG	1
27	Втулка	2	67	Пробка М16х1,5	2
28	Подшипник NUP2318	2	68	Прокладка	2
29	Втулка Speedi-Sleeve CR 99571	2	69	Пробка G1"	4
30	Уплотнение 145х180х12 HMS5 RG	2	70	Прокладка	4
31	Корпус подшипника	1	71	Винт М10	8
32	Корпус	1	72	Шайба 10.65Г	8
33	Ротор ведущий	1	73	Бачок	4
34	Ротор ведомый	1	74	Кран	4
35	Обойма	1	75	Прокладка	8
36	Корпус подшипника	1	76	Штуцер	8
37	Уплотнение 145х180х12 HMS5 RG	2	77	Гайка накидная	8
38	Втулка Speedi-Sleeve CR 99571	2	78	Трубка	8
39	Корпус подшипника 1	2	79	Гайка накидная	8
40	Крышка подшипника	2	80	Кольцо 014-018-25-2-1314	16

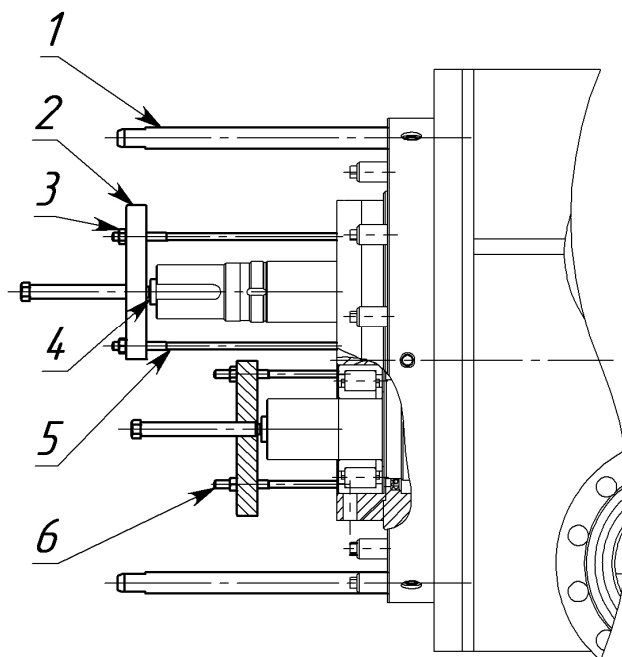


Рисунок 2 – Демонтаж подшипников насоса с приводной стороны
 1 – шпилька направляющая; 2 – съемник; 3 – гайка М12; 4 – грибок;
 5 – шпилька М12х350; 6 – шпилька М12х200.

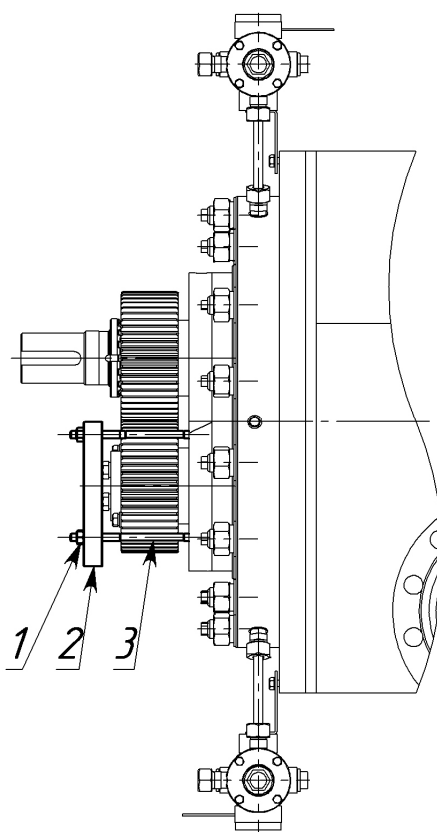


Рисунок 3 – Фиксация ротора ведомого от осевого перемещения
 1 – гайка М12; 2 – планка; 3 – шпилька М12х210.

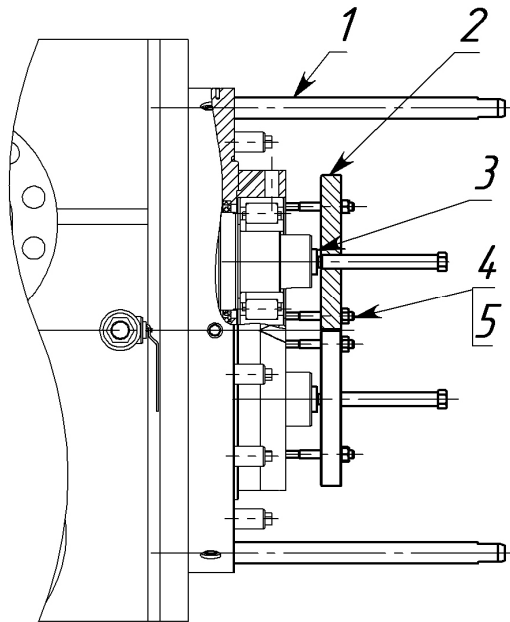


Рисунок 4 – Демонтаж подшипников насоса с неприводной стороны

1 – шпилька направляющая; 2 – съемник; 3 – грибок; 4 – шпилька М12х210;
5 – гайка М12.

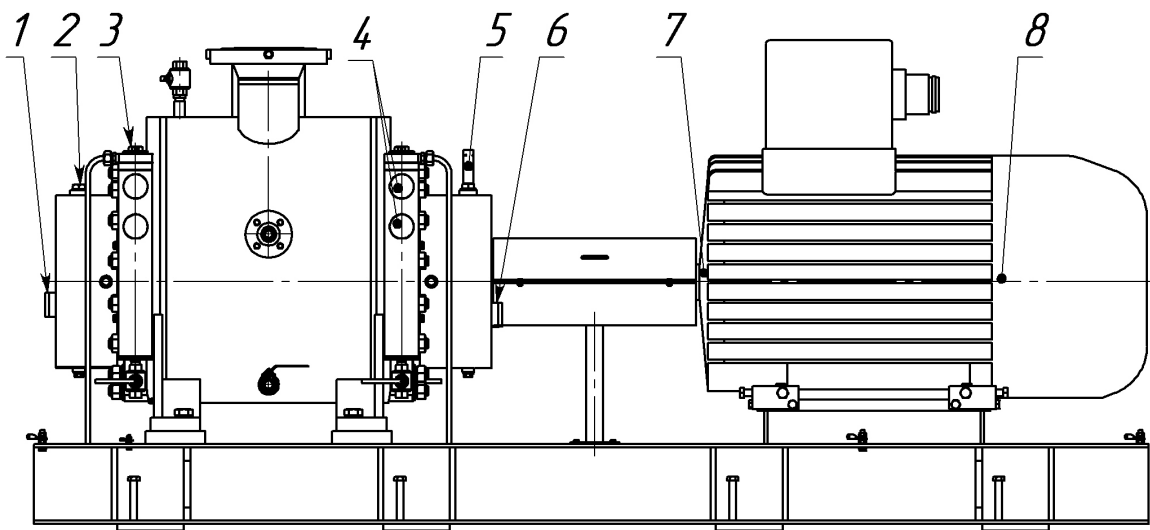


Рисунок 5 – Схема мест смазки

1 – контроль уровня смазки в крышке задней; 2 – пополнение смазки подшипников в крышке задней; 3 – пополнение жидкости в буферной системе; 4 – контроль уровня жидкости в буферной системе; 5 – пополнение смазки подшипников и шестерен в крышке редуктора; 6 – контроль уровня смазки в крышке редуктора; 7 и 8 – смазка подшипников двигателя через пресс-маслёнку.




Рисунок 6 – Фирменная табличка
(пример оформления)

Приложение А
(обязательное)
Характеристики насоса

Характеристика насоса А8 2ВВ 140/63

Жидкость – минеральное масло вязкостью $76 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ (10°ВУ).

Частота вращения – 1450 об/мин.

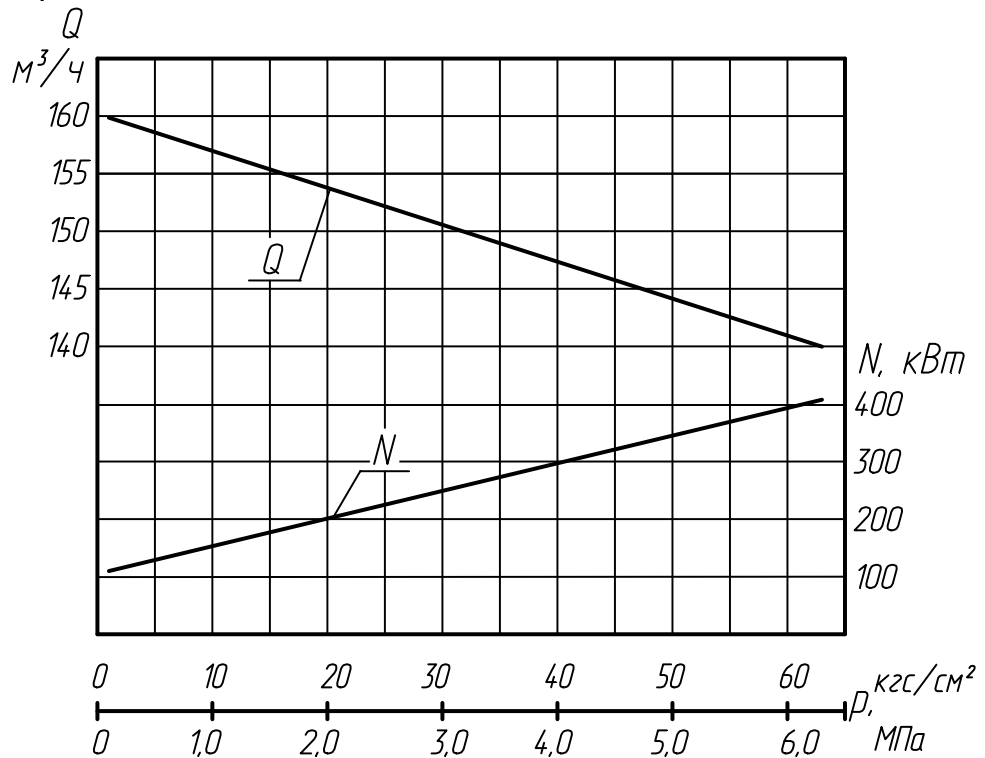

Характеристика насоса А8 2ВВ 200/40

Жидкость – минеральное масло вязкостью $76 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ (10°ВУ).

Частота вращения – 1450 об/мин.


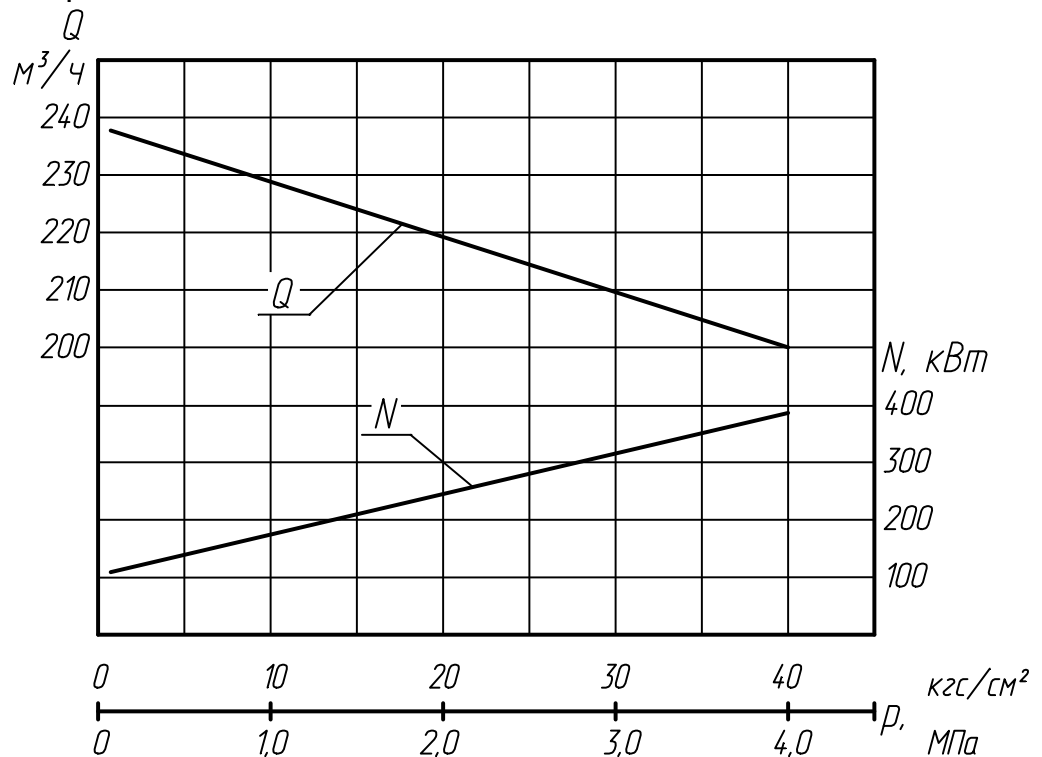


Таблица А.1 Виброшумовые характеристики

Типоразмер насоса	Уровень звука, дБА, не более	Среднее квадратическое значение виброскорости, мм/с (логарифмический уровень виброскорости, дБ) в октавных полосах частот в диапазоне от 8 до 1000 Гц в местах крепления агрегата к фундаменту, не более
А8 2ВВ 140/63 А8 2ВВ 200/40	94	2,8 (95)
<p>Среднеквадратические значения виброскорости, замеренные на корпусах подшипников электронасосных агрегатов в диапазоне от 10 до 1000 Гц в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на номинальном режиме работы не более 4,5 мм/с.</p>		
<p>Примечание - значения нормы виброскорости при перекачивании водогазонефтяной смеси должно уточняться по результатам промышленных испытаний и заноситься в карту уставок на насосную станцию.</p>		

Приложение Б
(обязательное)
Габаритный чертеж

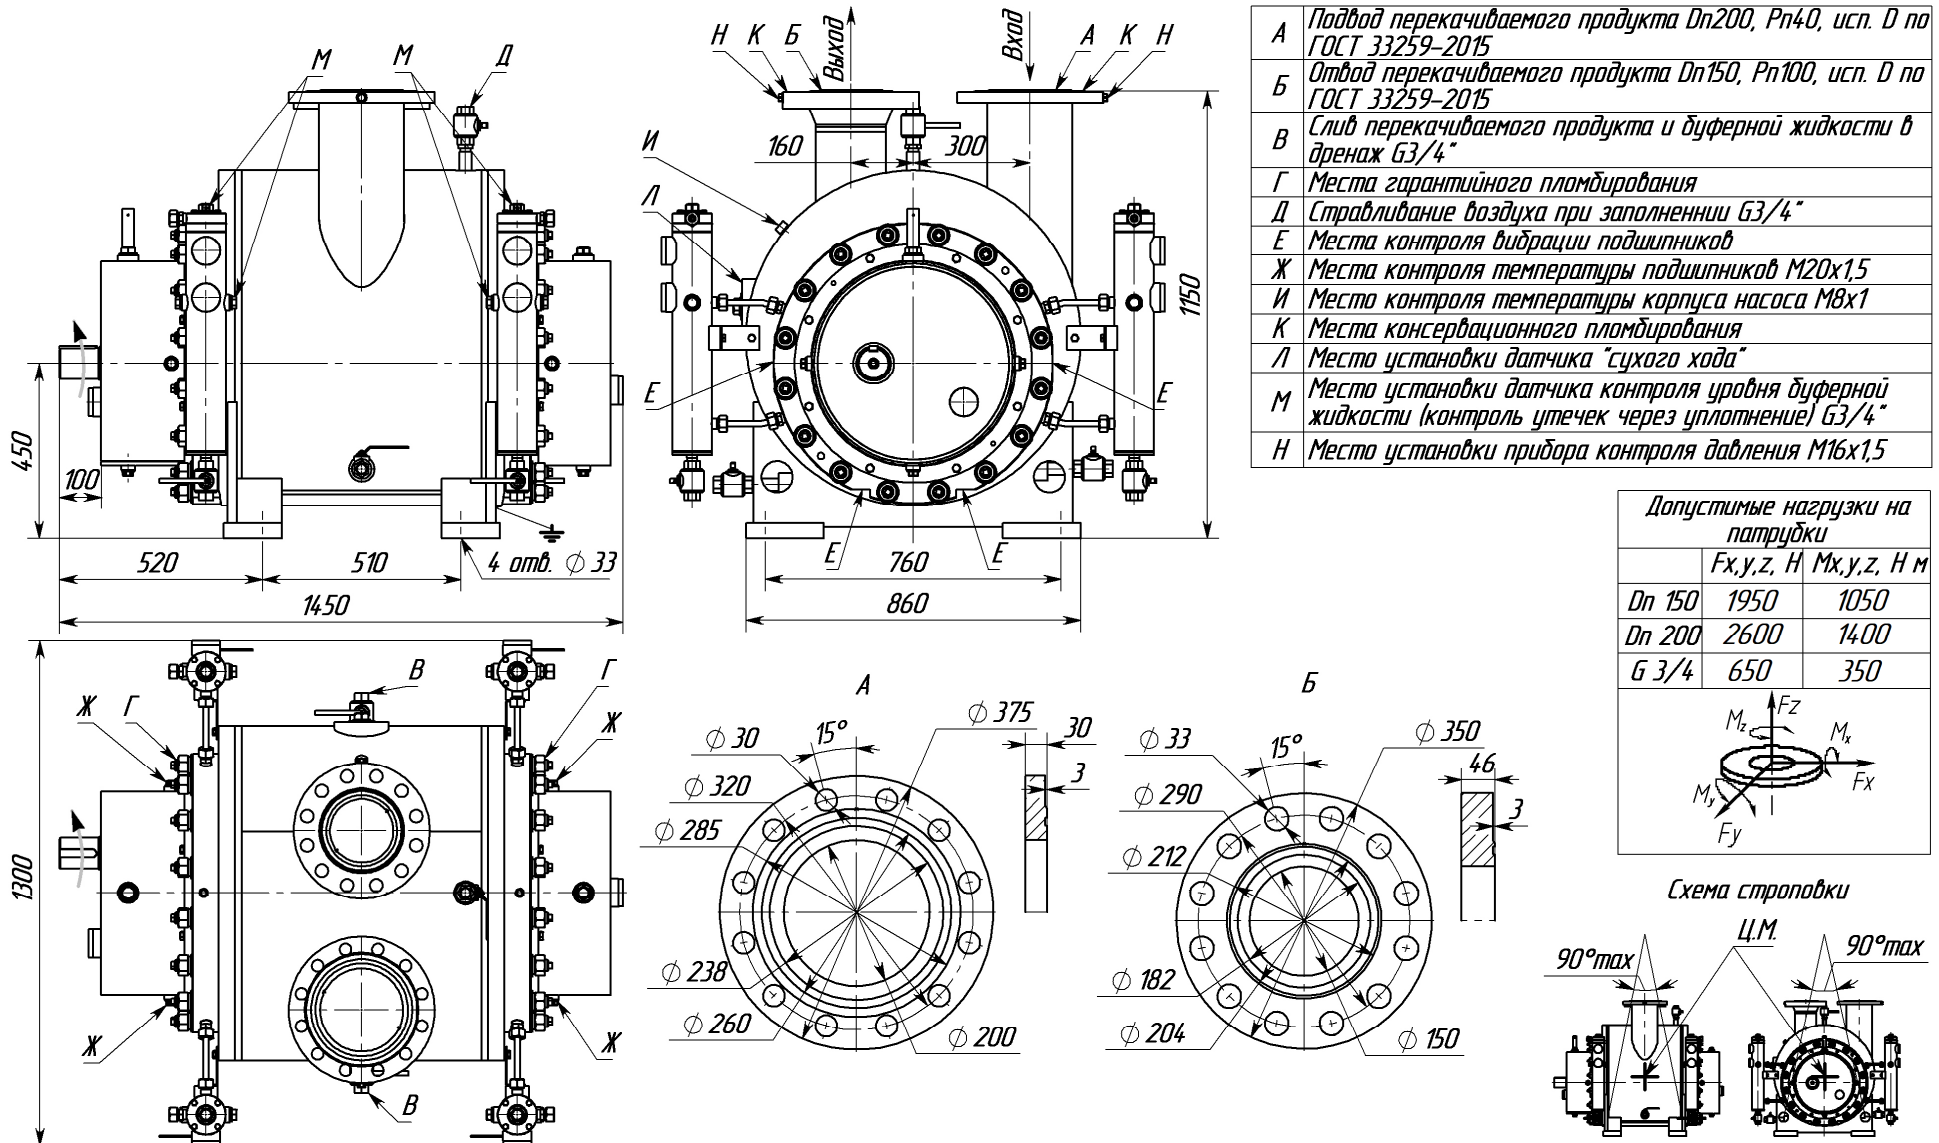

<i>A</i>	<i>Подвод перекачиваемого продукта Dn200, Pn40, исп. D по ГОСТ 33259-2015</i>
<i>Б</i>	<i>Отвод перекачиваемого продукта Dn150, Pn100, исп. D по ГОСТ 33259-2015</i>
<i>В</i>	<i>Слив перекачиваемого продукта и буферной жидкости в дренаж G3/4"</i>
<i>Г</i>	<i>Места гарантийного пломбирования</i>
<i>Д</i>	<i>Стравливание воздуха при заполнении G3/4"</i>
<i>Е</i>	<i>Места контроля вибрации подшипников</i>
<i>Ж</i>	<i>Места контроля температуры подшипников M20x1,5</i>
<i>И</i>	<i>Место контроля температуры корпуса насоса M8x1</i>
<i>К</i>	<i>Места консервационного пломбирования</i>
<i>Л</i>	<i>Место установки датчика "сухого хода"</i>
<i>М</i>	<i>Место установки датчика контроля уровня буферной жидкости (контроль утечек через уплотнение) G3/4"</i>
<i>Н</i>	<i>Место установки прибора контроля давления M16x1,5</i>

Допустимые нагрузки на патрубки		
	$F_{x,y,z}, Н$	$M_{x,y,z}, Н м$
<i>Dn 150</i>	1950	1050
<i>Dn 200</i>	2600	1400
<i>G 3/4"</i>	650	350

Рисунок Б1 - Габаритный чертеж насоса типа А8 2ВВ140/63, А8 2ВВ200/40

Продолжение приложения Б



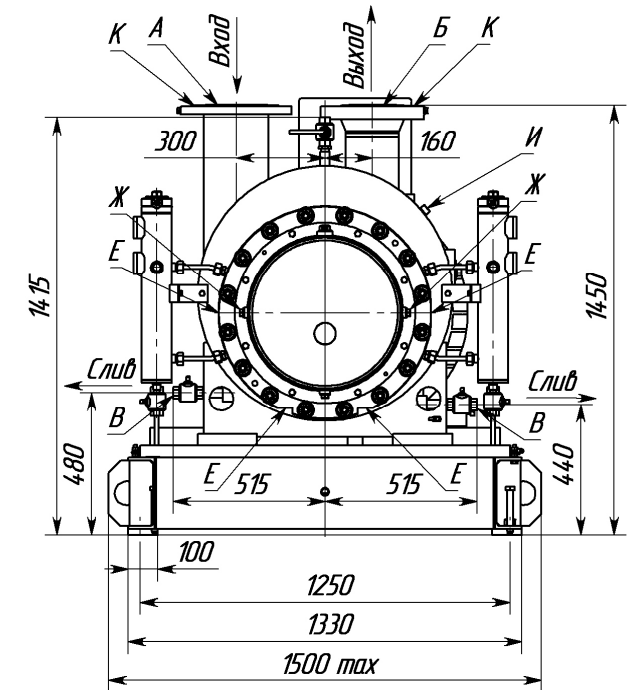


Схема строповки

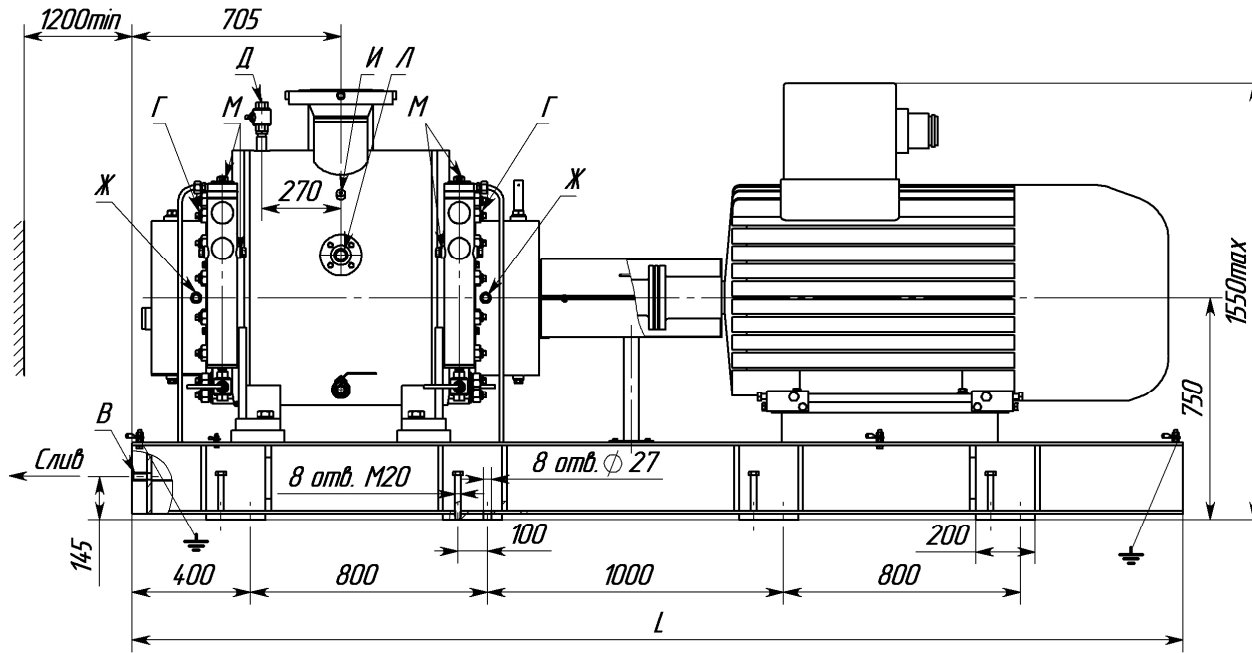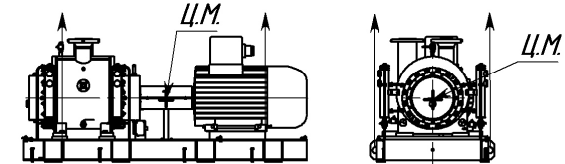

<i>А</i>	<i>Подвод перекачиваемого продукта Dn200, Pn40, исп. D по ГОСТ 33259-2015</i>
<i>Б</i>	<i>Отвод перекачиваемого продукта Dn150, Pn100, исп. D по ГОСТ 33259-2015</i>
<i>В</i>	<i>Слив перекачиваемого продукта в дренаж G3/4"</i>
<i>Г</i>	<i>Места гарантийного пломбирования</i>
<i>Д</i>	<i>Стравливание воздуха при заполнении G3/4"</i>
<i>Е</i>	<i>Места контроля вибрации подшипников</i>
<i>Ж</i>	<i>Места контроля температуры подшипников M20x1,5</i>
<i>И</i>	<i>Место контроля температуры корпуса насоса M20x1,5</i>
<i>К</i>	<i>Места консервационного пломбирования</i>
<i>Л</i>	<i>Место установки датчика "сухого хода"</i>
<i>М</i>	<i>Место установки датчика контроля уровня буферной жидкости G3/4" (контроль утечек через уплотнение)</i>

Тип электродвигателя	L, мм	Масса, кг
BA355MLB4, 400 кВт	3550	6000

Рисунок Б2 - Габаритный чертеж агрегата электронасосного на базе насоса типа А8 2ВВ140/63, А8 2ВВ200/40

Приложение В
(обязательное)
Перечень запасных частей и инструмента, комплектно
поставляемых с насосом

Таблица В1 Перечень запасных частей, комплектно поставляемых с насосом

Наименование	Обозначение конструкторской документации	Кол., шт.	Масса, кг, (1 шт.)
ЗИП к уплотнению торцовому		4	12,000
Прокладка	H41.1165.01.06.003	8	0,0100
Прокладка	H41.221.01.006	30	0,0010
Прокладка			
Паронит ПМБ-1	ГОСТ 481-80		
∅32х∅20х1,5	H41.1165.01.00.022	15	0,0015
Кольцо 014-018-25-2-1314	ГОСТ 9833-73/ ТУ 38.105.628-88	16	0,0002
Кольцо 054-060-36-2-2	ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-2017	2	0,0020
Кольцо 500-510-58-2	H41.1165.01.00.011	2	0,0900
Кольцо 510-520-58-2	H41.1165.01.00.019	2	0,0900
Кольцо 550-560-58-2	H41.1165.01.00.020	2	0,0900
Уплотнения:	Каталог "SKF"		
CR85x110x12 HMS5RG		2	0,0400
CR145x180x12 HMS5RG		8	0,0750
Втулки Speedi-Sleeve:	Каталог "SKF"		
CR99333		2	0,0250
CR99571		8	0,0500
Подшипники:			
NUP2318-E-TVP2	Каталог "FAG"	8	8,3000
QJ220-N2-MPA	Каталог "FAG"	2	6,5000

Таблица В2 Перечень инструмента, комплектно поставляемого с насосом

Наименование	Обозначение конструкторской документации	Кол., шт.	Масса, кг, (1 шт.)
Съемник	H41.1165.01.07.100	2	
Оправка подшипника	H41.1165.01.07.200	1	
Оправка манжеты	H41.1165.01.07.300	1	
Планка	H41.1165.01.07.101	1	
Шпилька направляющая	H41.1165.01.07.001	2	
Шпилька M12×350	H41.1165.01.07.002	4	
Шпилька M12×210	H41.1165.01.07.002-01	4	
Шпилька M12×120	H41.1165.01.07.002-02	8	
Винт отжимной M12	H41.1165.01.07.003	2	
Переходник	H41.1465.01.07.004	2	
Грибок	H41.1165.01.07.005	2	
Рым-болт M16	ГОСТ 4751-73	2	
Гайка шестигранная нормальная M12-8	ГОСТ ISO 4032	14	

Приложение Г
(обязательное)
Перечень деталей ремонтного комплекта

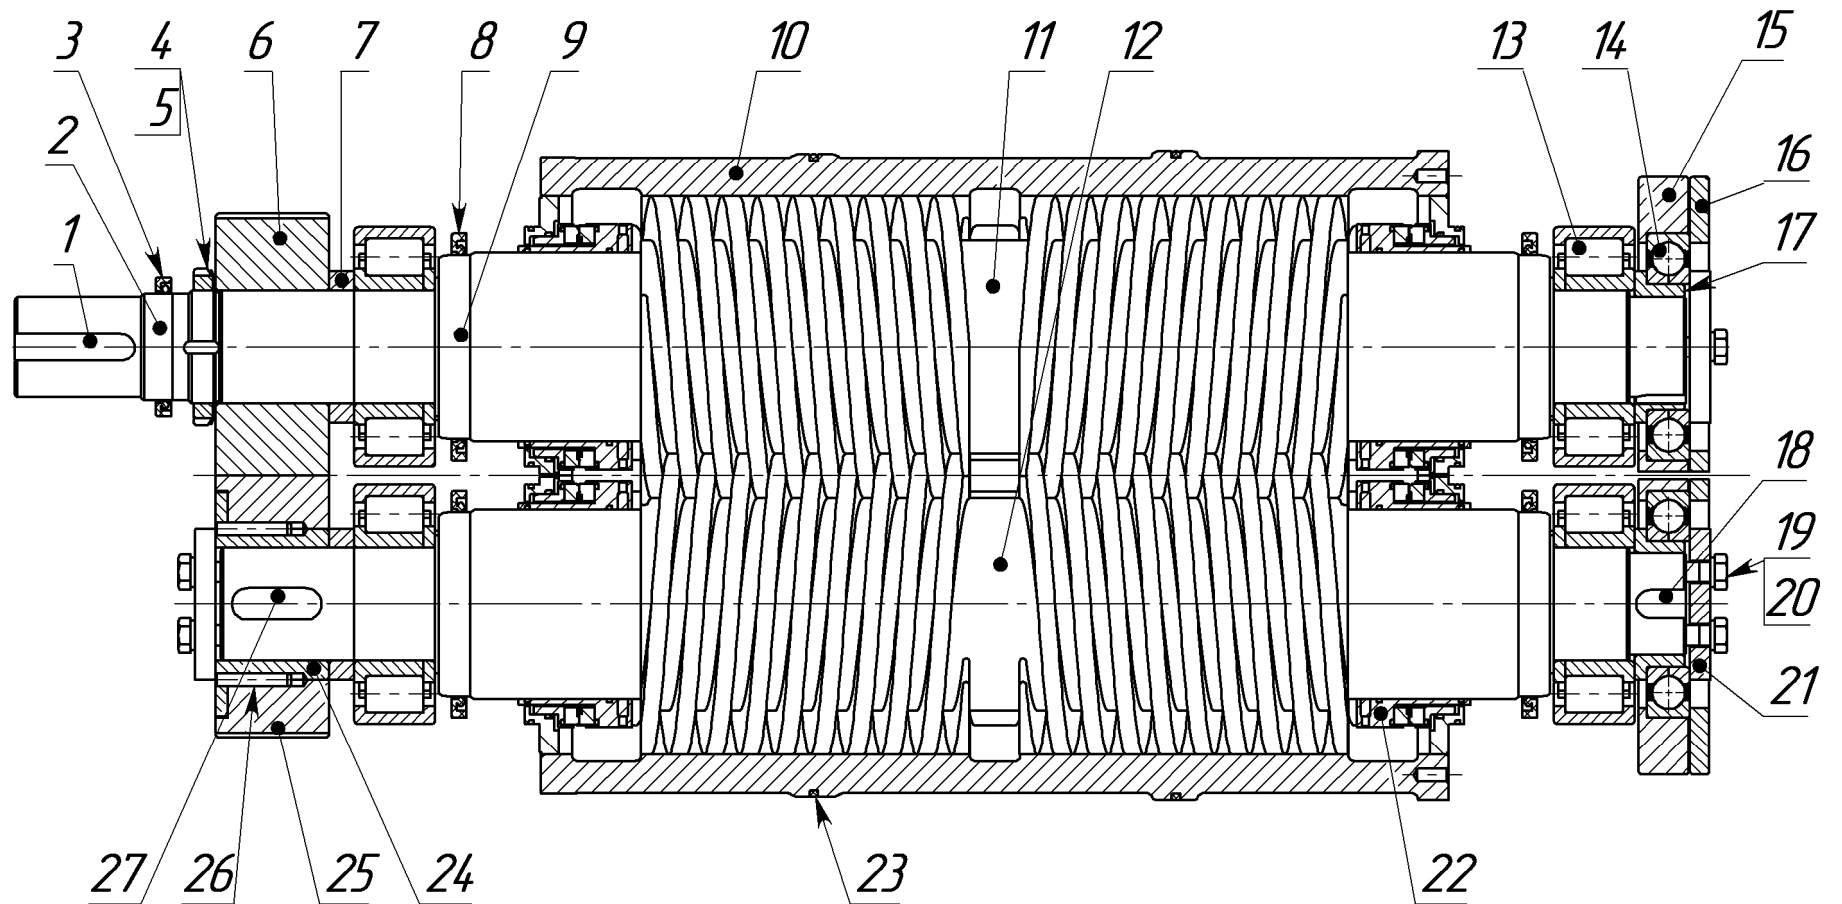


Рисунок Г.1 - Ремонтный комплект для насоса типа A8 2BV

Продолжение приложения Г

Таблица Г1 Перечень деталей ремонтного комплекта для насосов
A8 2BB 140/63, A8 2BB 200/40

№ Поз.	Наименование	Обозначение конструкторской документации	Кол., шт.	Масса, кг, (1 шт.)	Примечание
1	Шпонка 22x14x95	H41.1165.01.00.018	1	0,200	
2	Втулка Speedi-Sleeve CR 99333	"SKF"	1	0,025	
3	Уплотнение 85x110x12 HMS5 RG	"SKF"	1	0,040	
4	Гайка	H41.1165.01.00.012	1	0,660	
5	Шайба	H41.1165.01.00.013	1	0,070	
6	Шестерня	H41.1165.01.00.004	1	18,00	
7	Втулка	H41.1165.01.00.007	2	0,770	
8	Уплотнение 145x180x12 HMS5 RG	"SKF"	4	0,075	
9	Втулка Speedi-Sleeve CR 99571	"SKF"	4	0,050	
10	Обойма	H41.1165.01.00.003	1	365,0	
11	Ротор ведущий	H41.1165.01.00.001	1	207,0	A8 2BB140/63
	Ротор ведущий	H41.1165.01.00.001-01	1	207,0	A8 2BB200/40
12	Ротор ведомый	H41.1165.01.00.002	1	200,0	A8 2BB140/63
	Ротор ведомый	H41.1165.01.00.002-01	1	200,0	A8 2BB200/40
13	Подшипник NUP2318		4	8,300	
14	Подшипник QJ220		2	4,050	
15	Корпус подшипника 1	H41.1165.01.00.017	2	9,000	
16	Крышка подшипника	H41.1165.01.00.009	2	10,00	
17	Ступица подшипника	H41.1165.01.00.026	2	1,000	
18	Шпонка 22x14x40	H41.1165.01.00.018-01	2	0,090	
19	Винт с шестигранной головкой M16x50	ГОСТ Р ИСО 4017	6	0,105	
20	Шайба 16.65Г	ГОСТ 6402-70	6	0,006	
21	Шайба	H41.1165.01.00.008	3	1,100	
22	Уплотнение торцовое		4	10,00	
23	Кольцо 500-510-58-2	H41.1165.01.00.011	2	0,080	
24	Ступица	H41.1165.01.00.006	1	4,400	
25	Венец колеса	H41.1165.01.00.005	1	14,00	
26	Штифт 10x60	ГОСТ 3128-70	2	0,035	
27	Шпонка 25x14x70	H41.1165.01.00.014	2	0,170	
28	Кольцо 510-520-58-2	H41.1165.01.00.019	2	0,085	
29	Кольцо 550-560-58-2	H41.1165.01.00.020	2	0,090	
30	Винт с шестигранной головкой M12x30	ГОСТ Р ИСО 4017	6	0,020	
31	Шайба 12.65Г	ГОСТ 6402-70	6	0,002	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов				Всего листов в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Анулированных					